

**ATLAS
SOLLICH**

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ATLAS - SOLLICH

ul. Złota 9, 80-297 Rębiechowo, Poland
tel. +48 58 349 66 77, mob. +48 509 993 779
fax: +48 58 350 93 69
www.atlas-sollich.pl
e-mail: sollich@atlas-sollich.pl

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA – wersja skrócona.

SOLLICH 2100 CPS v.07 SOLLICH 2100 CPS v.08 STACJE OCHRONY KATODOWEJ CATHODIC PROTECTION STATIONS



Rębiechowo 2025

Spis treści

1. Bezpieczeństwo	4
1.1. Instrukcja bezpieczeństwa.....	4
1.2. Znak CE.....	5
1.3. Zasady postępowania z urządzeniami wycofanymi z eksploatacji	6
2. Wprowadzenie	7
2.1. Zastosowanie	7
2.2. Cechy urządzenia	7
2.3. Wersje urządzenia	8
2.4. Budowa urządzenia.....	8
2.5. Instalacja. Zasady bezpieczeństwa	11
2.6. Przeciwwskazania co do miejsca instalacji systemu.....	12
2.7. Montaż mechaniczny	12
2.8. Podłączenie elektryczne	12
2.9. Montaż anteny GPS.	14
2.10. Programowanie parametrów pracy Stacji OK.....	15
2.10.1. Lokalne programowanie parametrów pracy systemu.	15
2.10.2. Zdalne programowanie parametrów pracy systemu.....	15
3. Programowanie	16
3.1. Stacja Ochrony Katodowej.....	16
3.1.1. Opis parametrów programowania	16
3.1.2. Opis mierzonych wielkości elektrycznych.....	18
3.1.3. Opis wejść i wyjść sygnałów logicznych.....	19
3.1.4. Uruchomienie pracy.....	20
3.1.5. Sygnał alarmowy – dioda ALARM	21
3.1.6. Programowanie manualne Stacji OK.	21
3.1.7. Wyłączenie pracy Stacji OK sygnałem zewnętrznym	22
3.1.8. Ustawienie parametrów transmisji Modbus	22
3.1.9. Opis MENU Stacji OK.....	24
3.1.10. Odczyt danych archiwalnych	29
3.1.11. Program Sollich CPM v.6.x.	29
3.1.12. Podłączenie stacji z komputerem	29
3.1.13. Parametry techniczne	30
3.2. Kontroler Przerwywacza Prądu	31
3.2.1. Budowa Kontrolera	31
3.2.2. Zastosowanie przerwywacza	31
3.2.3. Cechy przerwywacza.....	32
3.2.4. Sygnalizacja stanu pracy Kontrolera:	32
4. Elementy ukończenia	32
4.1. Budowa kabla RS 485 do zewnętrznych Modułów Komunikacji	33

Spis rysunków

Rysunek 1. SOLLICH 2100 CPSv.08 Stacja Ochrony Katodowej – widok od przodu.	9
Rysunek 2. Rozmieszczenie gniazd i podłączeń znajdujących się pod dolną pokrywą obudowy.	10
Rysunek 3. SOLLICH 2100 CPS Stacja Ochrony Katodowej – etykieta znamionowa urządzenia.	11
Rysunek 4. Schemat podłączenia Stacja SOLLICH 2100 CPS.	13
Rysunek 5. Sposób montażu anteny GPS w szafce instalacyjnej.	14
Rysunek 6. Kierunek montażu anteny GPS.	14
Rysunek 2. Zewnętrzna antena GPS.	14
Rysunek 8. Widok Konwertera USB-RS485.	15
Rysunek 14. Panel sterujący programu Sollich CPM.	29
Rysunek 15. Widok części Panelu czołowego – PROGRAMOWANY STEROWNIK GPS.	31

Spis tabel

Tabela 1. Parametry elektryczne Stacji SOLLICH 2100 CPS.	30
Tabela 2. Kompletacja podzespołów Stacji Ochrony Katodowej SOLLICH 2100 v.08 CPS.	32
Tabela 3. Budowa kabla RS 485 z wtykiem TERMINAL BLOCK do Modułów Komunikacji.	33

1. Bezpieczeństwo

1.1. Instrukcja bezpieczeństwa

Poniższe ostrzeżenia, zalecenia i wskazówki są potrzebne w celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia - Stacje Ochrony Katodowej **SOLLICH 2100 CPS v.07** oraz **SOLLICH 2100 CPS v.08**, a także innych podzespołów i modułów związanych z instalacją tych urządzeń.

Punkt ten opisuje ostrzeżenia i zalecenia właściwe dla instalacji i obsługi tego urządzenia.

- Opisywane zestawy do antykorozyjnej ochrony katodowej posiadają na swoim wyposażeniu zasilacz z napięciem wejściowym 230[V]-50Hz. Postępowanie niezgodne z zaleceniami niniejszej instrukcji może spowodować śmierć, znaczne obrażenia ciała lub szkody materialne.
- Obsługę tego przyrządu może przeprowadzać tylko odpowiednio przeszkolona osoba. Osoba ta musi być dobrze zaznajomiona ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, warunkami, instalacją i sposobem pracy urządzenia. Instalator powinien posiadać stosowne uprawnienia niezbędne dla instalatorów urządzeń zasilanych z sieci 230V-50/60Hz
- Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Zasilacz niskiego napięcia zasilający Stacje Ochrony Katodowej może mieć wbudowane duże wartości pojemności, dlatego też po wyłączeniu napięcia zasilającego 230V-50Hz wewnątrz może utrzymywać się napięcie elektryczne.
- Należy zabronić dostępu do przyrządu osobą małoletnim i postronnym!
- Urządzenia należy użytkować tylko zgodnie z przeznaczeniem opisanym przez producenta. Niedozwolone są żadne modyfikacje jak i stosowanie części zamiennych oraz komponentów, które nie są sprzedawane ani zalecane przez producenta urządzeń, gdyż mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym, uszkodzenia ciała lub awarię urządzenia.
- Instrukcję obsługi należy udostępnić wszystkim Użytkownikom każdego z urządzeń.
- W przypadku konieczności wykonania pomiarów przy urządzeniu będącym pod napięciem, należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i używać właściwych ubrań ochronnych oraz sprawnych przyrządów pomiarowych.
- Prawidłowa i bezpieczna praca urządzeń jest możliwa przy właściwym transporcie, prawidłowym przechowywaniu i montażu oraz fachowym serwisie.
- W czasie transportu Stacje Ochrony Katodowej muszą być zabezpieczone przed uderzeniami mechanicznymi i wibracjami. Urządzenia należy również zabezpieczyć przed wodą i niedopuszczalnymi temperaturami (patrz dane techniczne).
- Prace przy Stacji Ochrony Katodowej podejmowane przez niewykształcone osoby lub nieprzestrzeżenie ostrzeżeń mogą prowadzić do ciężkich uszkodzeń ciała lub znacznych szkód materialnych. Prace przy urządzeniach mogą być prowadzone przez odpowiednio przeszkolony personel pod względem instalacji, uruchamiania, programowania i obsługi produktu.
- Przewody zasilające sieci 230V-50Hz można podłączyć po dołączeniu wszystkich elementów systemu, a w szczególności obwodów ochrony katodowej, zaciski:
 - **Es** – elektrody symulującej (jeśli wbudowany)
 - **-/K** – katody (przewód prądowy),
 - **Ku** – katody (przewód potencjałowy),
 - **Eo** – elektrody odniesienia,
 - **+/A** – anody (przewód prądowy), .
- Obwód zasilania 230V-50Hz musi posiadać zabezpieczenie nadprądowe nie większe niż 2A o charakterystyce typu B.
- Obwód zasilania oraz obwody drenażowe powinny być wyposażone w zewnętrzne zabezpieczenia przepięciowe i odgromowe I i II stopnia.
- Następujące zaciski mogą znajdować się pod niebezpiecznym napięciem, również gdy Stacja nie pracuje:

- **Es** - elektrody symulującej (jeśli wbudowany)
 - **-/K** – katody (przewód prądowy),
 - **Ku** – katody (przewód potencjałowy),
 - **Eo** – elektrody odniesienia,
 - **+/A** – anody (przewód prądowy),
 - **RS485** – złącze komunikacyjne.
 - **ANT GPS** – złącze podłączenia anteny GPS
- Zwarcie lub rozwarcie wyżej wymienionych zacisków pomiędzy sobą może spowodować powstanie iskry.
 - W przypadkach, w których zwarcia w urządzeniu sterującym mogą prowadzić do znacznych szkód materialnych lub nawet ciężkich obrażeń ciała (tzn. zwarcia niebezpieczne potencjałowo), muszą być przewidziane zewnętrzne środki lub mechanizmy w celu samodzielnego zagwarantowania lub wymuszenia pracy nie powodującej niebezpieczeństwa przy wystąpieniu zwarcia.
 - Naprawa urządzeń **SOLLICH 2100 CPS** może być przeprowadzona tylko przez serwis firmy Producenta: firmę **ATLAS-SOLLICH ZSE**.
 - Naprawa samodzielną albo przez nieautoryzowany przez firmę **ATLAS-SOLLICH ZSE** warsztat naprawczy może prowadzić do ciężkich uszkodzeń ciała, śmierci albo znaczących szkód materialnych zarówno w czasie naprawy, jak i w dalszym użytkowaniu przyrządu.
 - Opakowanie przyrządu jest zdatne do ponownego użycia i należy je zachować do transportu w celu naprawy czy przeglądu.
 - Śruby i złączki zatrzaskowe wbudowane w urządzenie pozwalają na łatwe rozebranie urządzenia na części składowe. Części te można przeznaczyć do powtórnego użycia lub utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami albo zwrócić je do producenta.

1.2. Znak CE

Firma Atlas-Sollich ZSE z siedzibą w Rębiechowie ul. Złota 9, 80-297 Rębiechowo deklaruje, że urządzenia **SOLLICH 2100 CPSv.07** oraz **SOLLICH 2100 CPSv.08** są zgodne z postanowieniami dyrektyw WE łącznie z wszystkimi jej zmianami i uaktualnieniami:

- Dyrektywa 2014/35/UE Dyrektywa niskonapięciowa LDV.
- Dyrektywa 2014/30/UE Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).
- Dyrektywa 94/62/WE. Opakowania i opakowania zużyte.

oraz, że zastosowano normy i/lub procedury i/lub dokumentacje techniczne:

- PN-EN 61204/A11 Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego, Właściwości i wymagania bezpieczeństwa.
- PN-EN 55011 Przemysłowe, medyczne i naukowe urządzenia o częstotliwości radiowej. Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych. Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów.
- PN-EN 55022:2010/AC:2011 Urządzenia informatyczne. Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych. Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów.
- PN-EN 61000 Zespół norm dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).
- PN-EN 13429:2007 Opakowania. Wielokrotne użycie.
- PN-EN ISO 9001:2015; System Zarządzania Jakością.

Całkowite zabezpieczenie przyrządu przed przepięciami i wyładowaniami atmosferycznymi oraz elektromagnetycznymi wymaga zastosowania zewnętrznych zabezpieczeń I i II stopnia od strony zasilania i od strony chronionych konstrukcji.

1.3. Zasady postępowania z urządzeniami wycofanymi z eksploatacji

1.3.1. Wycofanie sprzętu z eksploatacji i jego utylizacja

Sprzęt wycofywany z eksploatacji, czy to nie nadający się do dalszego użytkowania, czy też zastępowany sprzętem nowszej generacji, może zostać w łatwy sposób rozłożony na części składowe poprzez wykręcenie śrub i nakrętek lub otwarcie zatrzasków.

Obudowa, śruby, nakrętki itp. mogą zostać ponownie użyte lub poddane utylizacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Baterie i akumulatory należy oddzielić od reszty sprzętu i przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Opakowanie kartonowe może zostać użyte ponownie lub może zostać oddane do recyklingu.

1.3.2. Zakaz umieszczania zużytego sprzętu wraz z innymi odpadami

Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym



Znak przekreślonego kosza umieszczony na obudowie tego urządzenia jest symbolem selektywnego zbierania i oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Urządzenia takie mogą zawierać szkodliwe substancje, które były niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa.

Prawidłowa utylizacja tego produktu pomoże oszczędzać cenne zasoby i zapobiec potencjalnie niebezpiecznemu wpływowi na środowisko i ludzkie zdrowie, które mogłyby zostać zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami.

Możesz go przekazać do lokalnego punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych należy zwrócić się do lokalnego urzędu, firmy zajmującej się utylizacją i przetwarzaniem odpadów lub skontaktować się z dystrybutorem sprzętu, ewentualnie z jego producentem.

2. Wprowadzenie

2.1. Zastosowanie

Stacje Ochrony Katodowej **SOLLICH 2100 CATHODIC PROTECTION STATION v.07 i 08** są przeznaczone do ochrony katodowej konstrukcji metalowych, zbudowanych na rozległym terenie, na jego powierzchni, w gruncie, wodzie, o dobrej izolacji w stosunku do gruntu. W szczególności są to wszelkiego rodzaju rurociągi i gazociągi. Ochrona ta polega na zapewnieniu odpowiedniego potencjału na chronionej konstrukcji, przez wymuszenie prądu w układzie anoda – katoda. Urządzenie umożliwia zaprogramowanie wartości potencjału ochrony konstrukcji względem elektrody odniesienia E_o lub prądu ochrony katodowej I_p , i utrzymuje te wartości na ustalonym poziomie w trakcie pracy.

Stacje Ochrony Katodowej, są przyrządami czterozaciskowymi, pracującymi w układzie trzelektrodowym z elektrodą odniesienia lub w układzie dwuelektrodowym, bez elektrody odniesienia. Zacisk katody **-/K** oraz zacisk **Kp** podłączone są do chronionej konstrukcji

Stacje OK umożliwiają realizację opisanego zadania w sposób automatyczny dostosowując parametry pracy tak, aby wymusić zadaną wartość prądu lub potencjału. Przyrząd ma możliwość dokonywania manualnej i zdalnej zmiany trybu pracy i parametrów ochrony.

Stacje przeznaczone są do pracy z wszelkiego rodzaju podziemnymi i naziemnymi konstrukcjami ze stali, w celu ich ochrony przeciwkorozyjnej.

Przykładami takich konstrukcji są:

- rurociągi,
- konstrukcje stalowe,
- zbiorniki paliw płynnych i gazowych.

Stacje **OK SOLLICH 2100 CPS** posiadają wbudowany programowany przerywacz prądu polaryzacji sterowany z zegara systemu geolokacyjnego GPS. Aby uzyskać sygnał sterujący przerywaczem należy dołączyć do jego gniazda aktywną antenę GPS i umieścić ją w obszarze widzenia satelitów geolokacyjnych.

2.2. Cechy urządzenia

Stacje Ochrony Katodowej SOLLICH 2100 CPS

- Praca w trybie
 - galwanostaticznym – wymuszenie stałego prądu ochrony,
 - potencjostaticznym – wymuszenie stałego potencjału ochrony,
 - zasilacza napięciowego – utrzymanie stałego napięcia na zaciskach **-/K** i **+/A**,
- Różnorodność funkcji pozwalająca na konfigurację dla szerokiego zakresu zastosowań,
- Możliwość programowego odłączenia stacji,
- Możliwość pomiaru potencjału i napięć w trybie wyłączenia prądu,
- Regulacja prądu i potencjału,
- Automatyczne pomiary,
- Wbudowane dokładne i odporne na zakłócenia układy pomiarowe,
- Rejestracja zmian potencjału konstrukcji w czasie,
- Analogowo-cyfrowa realizacja układów regulacji i sterowania,
- Wyświetlacz alfanumeryczny LCD widoczny w ciemności,
- Informacje o aktualnym stanie pracy, sygnały alarmowe,
- Zdalny odczyt i nastawa parametrów pracy,
- Rejestracja parametrów ochrony i wartości sygnałów w pamięci nieulotnej,
- Wbudowane zewnętrzne wejścia logiczne umożliwiające sterowaniem pracą stacji,
- Wbudowane zewnętrzne wyjścia logiczne umożliwiające sterowaniem pracy innych urządzeń w instalacji OK,
- Wysoka sprawność energetyczna.

Przerywacz prądu GPS

- Praca w trybie synchronicznym GPS,
- Programowana wartość czasu wyłączenia i załączenia prądu,
- Programowany czas startu sesji przerywania,
- Programowany czas zakończenia sesji przerywania,
- Wbudowane dokładne i odporne na zakłócenia układy synchronizacji,
- Informacje na wskaźnikach LED o aktualnym stanie pracy,
- Niski pobór mocy,
- Lokalne programowanie parametrów pracy z komputera/notebooka.

OGÓLNE

- Gniazdo komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi - RS485,
- Obsługa protokołu Modbus,
- Wykonane zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej EMC,
- Szeroki zakres temperatury pracy,
- Prosta instalacja na szynie DIN,
- Proste uruchomienie, łatwa obsługa.

2.3. Wersje urządzenia

Wersja urządzeń **SOLLICH 2100 CPSv.07** i **v.08** zależna jest od parametrów prądowo-napięciowych stacji

- **wersja wykonania: 30-300** **Us = 30 V; Ip_max = 300 mA**
- **wersja wykonania: 30-2000** **Us = 30 V; Ip_max = 2 A**

2.4. Budowa urządzenia

Stacja Ochrony Katodowej **SOLLICH 2100 CPSv.07** jest zbudowana w obudowie z poliwęglanu o wymiarach 210x180x115 mm, mocowanej na szynie DIN 35.


Stacja Ochrony Katodowej **SOLLICH 2100 CPSv.08** jest zbudowana w obudowie z poliwęglanu o wymiarach 256x220x130 mm, mocowanej na szynie DIN 35.

1 komplet Stacji Ochrony Katodowej **SOLLICH 2100 CPS** zbudowany jest z następujących podzespołów:

- Zasilacz sieciowy,
- Układy zabezpieczenia wejść zasilania sieciowego,
- Regulator parametrów OK,
- Układy zabezpieczenia wejść/wyjść Regulatora OK,
- Układy komunikacji i kontroli pracy Stacji OK,
- Moduł komunikacji RS 485 Modbus RTU,
- Moduł przerywacza GPS, z aktywną anteną systemu GPS,
- Zasilacz sieciowy do zewnętrznych urządzeń telemetrycznych 24Vdc/15W – opcja,
- Kabel z wtykiem do podłączenia zewnętrznych urządzeń telemetrycznych – opcja.

Na obudowie Stacji Ochrony Katodowej **SOLLICH 2100 CPS** widzianej od przodu, od lewej strony, od góry zlokalizowane są następujące elementy:

- **ATLAS-SOLLICH** – logo producenta,
- **SOLLICH 2100 STACJA OCHRONY KATODOWEJ** – nazwa urządzenia,
- **PANEL STEROWANIA:**
 - Moduł **STACJA OCHRONY KATODOWEJ**
 - **STATUS – PRACA / WYŁĄCZENIE; PRĄD – ZAŁĄCZONY / WYŁĄCZONY** – wskaźniki diodowe stanu pracy stacji OK,
 - **POTENCJAŁ – ZAWYŻONY / W ZAKRESIE / ZANIŻONY** – diody sygnalizacji kontroli potencjału konstrukcji z zakresem wartości dopuszczalnych potencjału: E_lo i E_hi,
 - Moduł **KONTROLER MIKROPROCESOROWY**
 - **Wyświetlacz LCD** – wyświetlanie realizowanego trybu pracy i mierzonych wartości,
 - **ALARM** – wskaźnik statusu pracy (poprawnej i niepoprawnej),
 - **MENU, ESC, SET, ▲, ▼** – przyciski manualnego programowania stacji OK,
 - **PODŚWIETLENIE, ZMIEN WARTOŚĆ** – funkcje dodatkowe przycisków.
 - Poniżej znajduje się legenda opisowa dodatkowych funkcji urządzenia
 - **zmniejsz/zwiększ wartość wymuszenia,**
 - **wyłącz / załącz prąd ochrony**

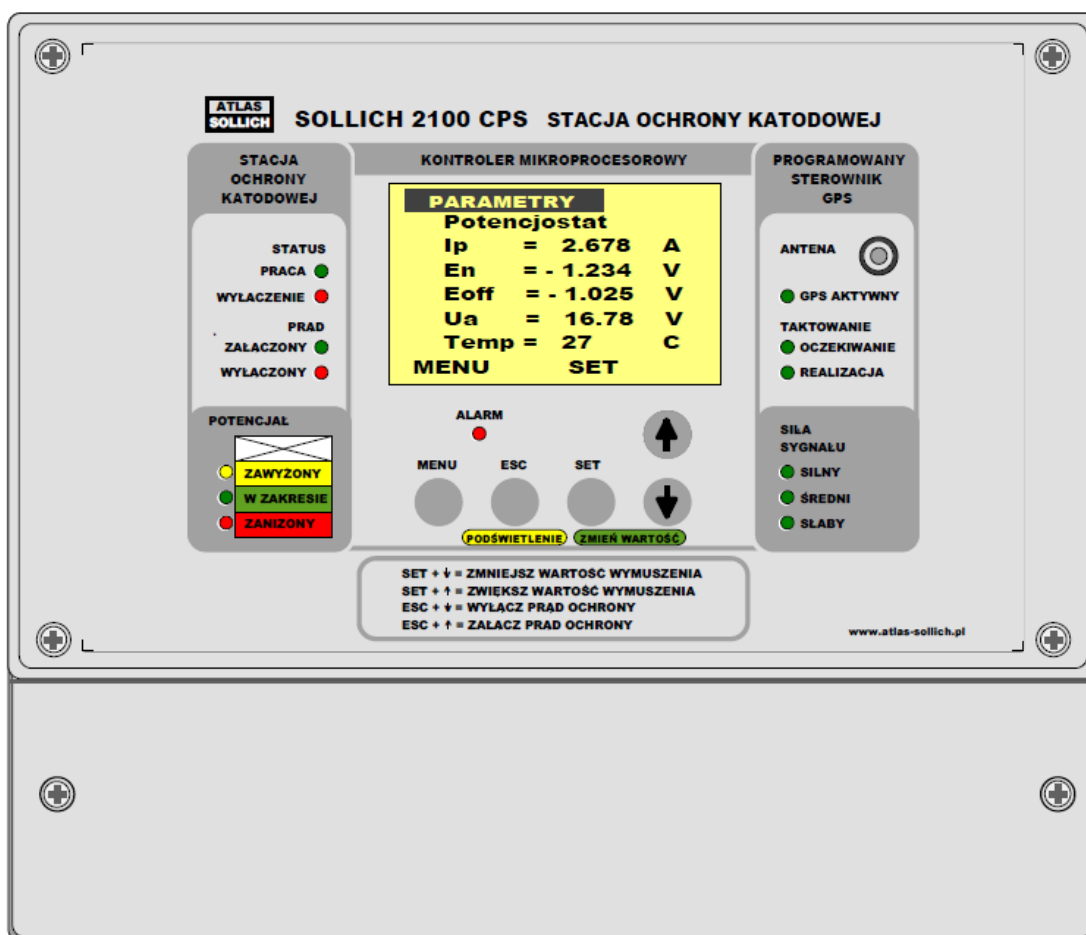


Rysunek 1. SOLLICH 2100 CPSv.08 Stacja Ochrony Katodowej – widok od przodu.

- Moduł – **PROGRAMOWANY STEROWNIK GPS**
 - **ANTENA** – gniazdo SMA służące do podłączenia aktywnej anteny GPS,
 - **GPS AKTYWNY** – wskaźnik diodowy synchronizacji z systemem GPS,
 - **TAKTOWANIE – OCZEKIWANIE / REALIZACJA** – wskaźniki diodowe sygnalizacji stanu pracy przerywacza,
 - **SIŁA SYGNAŁU – SILNY / ŚREDNI / SŁABY** – wskaźniki diodowe siły sygnału GPS.
- Na dole panelu sterowania umieszczono adres strony web producenta.

POKRYWA DOLNA

Pokrywa dolna jest elementem demontowanym w celu podłączenia kabli instalacji OK.

Pod pokrywą dolną obudowy znajdują się zaciski podłączenia instalacji OK oraz sygnałów sterujących. Na wewnętrznej stronie pokrywy dolnej znajduje się etykieta na której umieszczono opis złącz i elementów dostępnych dla instalatora i serwisu:

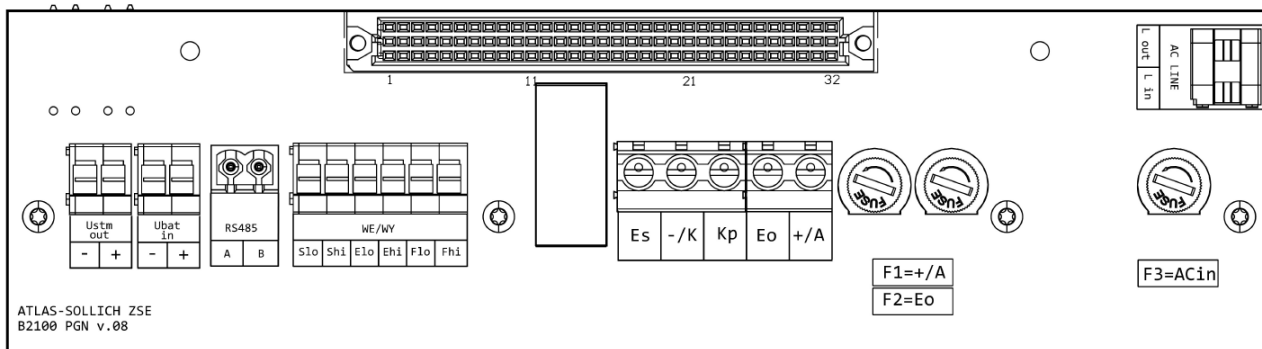

Rysunek 2. Rozmieszczenie gniazd i połączeń znajdujących się pod dolną pokrywą obudowy.

- gniazdo **Ustm** – gniazdo podłączenia zasilania modułu telemetrycznego – opcja specjalna,
- gniazdo **Ubat** – gniazdo zasilania stacji z zasilacza buforowego – opcja specjalna,
- gniazdo **RS 485** – gniazdo podłączenia łącza RS do zdalnej komunikacji. Do tego złącza należy podłączyć sygnał zdalnej komunikacji ze stacją (np. Router Przemysłowy 4G LTE, typ CONEL LR77 RS485), albo konwerter SOLLICH 1499 USB-RS485, w celu uruchomienia systemu z notebooka/komputera w miejscu instalacji systemu.
- złącze **WE/WY** – złącze wejść i wyjść sygnałów zewnętrznych,
 - **Slo, Shi** – zaciski wejścia umożliwiającego wyłączenie prądu Stacji sygnałem z zewnętrznych sterowników,
 - **Flo, Fhi** – zaciski wyjścia umożliwiającego podłączenie do zewnętrznego urządzenia sygnału logicznego informującego o stanie Stacji i jej otoczenia,
 - **Elo, Ehi** – zaciski wejścia umożliwiającego podłączenie sygnału logicznego z zewnętrznego urządzenia, informujące o stanie otoczenia lub urządzeń instalacji OK.
- Zaciski podłączenia stacji do instalacji OK
 - **Es** = elektroda symulująca – zacisk prądowy podłączenia elektrody symulującej,
 - **-/K** = katoda – zacisk prądowy podłączenia konstrukcji,
 - **Kp** = katoda – zacisk potencjałowy podłączenia konstrukcji,
 - **Eo** = elektroda odniesienia – zacisk podłączenia elektrody odniesienia,
 - **+/A** = anoda – zacisk prądowy podłączenia anody.
- gniazda bezpiecznikowe zabezpieczające wejścia podłączenia instalacji ochrony katodowej. W kolejności od lewej znajdują się:
 - **F1** gniazdo zabezpieczenie wyjścia **+/A** podłączenia anod drenażowych – przewód prądowy,
 - **F2** gniazdo zabezpieczenia wejścia **Eo** – podłączenia elektrody odniesienia,
- Dalej na prawo, wyżej:
 - **F3** gniazdo **230V / 50 Hz** – zabezpieczenia sieci 230V,
 - **AC LINE** - listwa zaciskowa podłączenia kabla sieciowego.


Wartości zainstalowanych bezpieczników topikowych w rozmiarze 5 x 20 mm podane są na wewnętrznej etykiecie dolnej pokrywy obudowy.

- Poniżej pokrywy dolnej znajdują się przepusty wprowadzenia połączeń kablowych:

- Na prawej bocznej ścianie urządzenia umieszczona jest etykieta znamionowa.

Na etykiecie umieszczone są następujące informacje:

- Logo producenta i nazwa urządzenia,
- **Model:** - wersja wykonania,
- **Napięcie wyjściowe: U_{a_max}** – maksymalne napięcie jakie można wymusić na wyjściu +/A,
- **Prąd wyjściowy, min: max:** - minimalna i maksymalna wartość prądu możliwa do zaprogramowania,
- **Zasilanie / Supply: 230 [V] / 50-60 [Hz] / 0,7 A** – napięcie zasilające / pobór prądu z sieci 230V,
- **Seria:** numer serii urządzeń,
- **Numer Fabryczny**– Numer fabryczny urządzenia,
- **CE** - oznaczenie spełnienia wymagań bezpieczeństwa,
- Uwagi i ikony dotyczące instalowania i serwisowania urządzenia.

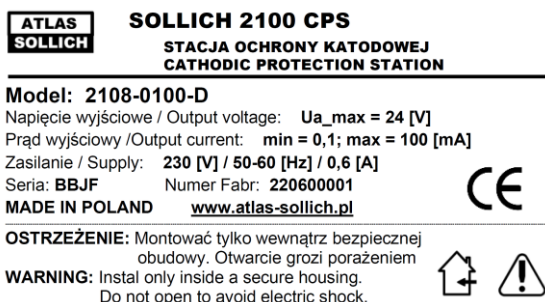

Rysunek 3. SOLLICH 2100 CPS Stacja Ochrony Katodowej – etykieta znamionowa urządzenia.

- Na tylnej ścianie urządzenia znajdują się **zaczepy szyny DIN** - zamocowania urządzenia na szynie DIN 35

2.5. Instalacja. Zasady bezpieczeństwa

- Prace przy urządzeniu wykonywane przez niewykwalifikowany personel lub nieprzestrzeganie ostrzeżeń mogą prowadzić do ciężkich uszkodzeń ciała lub znaczących szkód materialnych. Prace przy Stacji mogą być podejmowane tylko przez personel przeszkolony pod kątem ustawiania, instalacji, uruchamiania i obsługi urządzeń elektrycznych i urządzeń ochrony katodowej.
- **Przewód zasilający sieci 230V-50Hz podłączyć do gniazda zasilającego ze stykiem ochronnym dopiero po podłączeniu wszystkich kabli instalacji OK.**
- Kable obwodu ochrony katodowej należy podłączyć do następujących zacisków:
 - **-/K** – przewód prądowy katody,
 - **Kp** – przewód potencjałowy katody,
 - **Eo** – elektroda odniesienia,
 - **+/A** – przewód prądowy anody.
- Następujące zaciski mogą znajdować się pod niebezpiecznym napięciem, również gdy Stacja nie pracuje:
 - **Es** – elektroda symulująca (jeśli wbudowane),
 - **-/K** – katoda (przewód prądowy),
 - **Ku** – katoda (przewód potencjałowy),
 - **Eo** – elektroda odniesienia,
 - **+/A** – anoda (przewód prądowy),
 - **RS485** – złącze komunikacyjne,
 - **Ustm** – złącze podłączenia zewnętrznych układów pomiarowych,
 - **Ubat** – złącze zasilania buforowego,
 - **WE/WY** – złącze zewnętrznych wejść i wyjść,
 - **Gniazda bezpiecznikowe F1 i F2** – gniazda zabezpieczenia instalacji ochrony katodowej,
 - **Gniazdo bezpiecznikowe sieci F3** – gniazdo zabezpieczenia obwodu zasilania sieci 230V-50 Hz.
- Zwarcie lub rozwarcie w/w zacisków między sobą, może spowodować powstanie iskry.

- Obwód zasilania sieci oraz obwody drenażowe powinny być wyposażone w zewnętrzne zabezpieczenia przepięciowe i odgromowe I i II stopnia.
- Obwód zasilania sieci 230V-50Hz musi posiadać zabezpieczenie nadprądowe o charakterystyce B.
- Gniazdo zasilania 230[V] do którego podłączona jest stacja OK musi posiadać styk ochronny.

2.6. Przeciwwskazania co do miejsca instalacji systemu

Stacji ochrony katodowej nie należy instalować:

- Tam gdzie może być narażona na przypadkowy upadek lub nagłe uderzenia,
- W obszarze, w którym mogą występować ciągłe lub okresowe drgania,
- W pobliżu źródeł promieniowania elektromagnetycznego,
- W środowisku zawierającym gazy agresywne i wybuchowe,
- W miejscach zagrożonych zalaniem wodą,
- W miejscach w których mogą wystąpić wycieki lub znaczna kondensacja pary wodnej,
- W miejscach uniemożliwiających grawitacyjne chłodzenie urządzenia.

2.7. Montaż mechaniczny

- Prawidłowy montaż powinien zapewnić właściwe chłodzenie, mechaniczną wytrzymałość oraz łatwy i wygodny dostęp do obsługi przycisków.
- Urządzenie, wyłącznik nadprądowy, gniazdo sieciowe zasilania, jak i pozostałe elementy systemu, należy zamontować na szynie DIN 35. Całość powinna znajdować się wewnątrz obudowy/szafy spełniającej normy klasy szczelności co najmniej IP65.
- Należy zapewnić swobodny dostęp powietrza do urządzenia, aby umożliwić prawidłowe chłodzenie podzespołów wewnątrz obudowy.
- Stację z szyną DIN należy zamocować do konstrukcji zapewniającej wytrzymałość mechaniczną przy obciążeniu.


2.8. Podłączenie elektryczne

UWAGA! Podłączenia urządzeń do sieci 230V-50 Hz powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do wykonywania instalacji sieciowych niskiego napięcia.

- Stacja OK nie posiada wyłącznika odcinającego jej zasilanie od sieci 230V-50Hz, dlatego przed wykonywaniem wszystkich podłączeń urządzeń i instalacji ochrony katodowej, należy odłączyć zasilanie sieciowe 230V-50Hz, przez wyjęcie wtyku sieciowego z gniazda zasilającego.
- W celu zapobiegania niebezpieczeństwu porażenia prądem oraz uszkodzenia urządzenia należy stosować poniższą metodologię podłączania:
 - Zamontować na szynie DIN kolejno:
 - Ograniczniki przepięciowe – zalecane,
 - Wyłącznik nadprądowy, typ 1+N biegunowy o charakterystyce B (np. CLS6-B2/1N firmy Moeller), Wyłącznik nadprądowy pozostawić rozłączony.
 - Podłączyć gniazdo sieciowe ze stykiem ochronnym przez wyłącznik nadprądowy i przez ogranicznik przepięciowy sieciowy, do sieci 230V.
 - Przy podłączeniach podzespołów sieci 230V-50Hz należy zachować szczególną ostrożność, by nie narazić siebie na znaczne uszkodzenia ciała bądź śmierć jak również nie spowodować znacznych szkód materialnych.
- Podłączyć obwód ochrony katodowej do SOLLICH 2100 CPS.
 - Zacisk **Es** (elektroda symulująca)(jeśli wbudowany) podłączyć do zacisku elektrody – przewodem prądowym. Zalecany przewód o przekroju 2,5 mm², w kolorze czarnym.
 - Zacisk **-/K** (katoda - wejście prądowe) podłączyć do zacisku konstrukcji – przewodem prądowym. Zalecany przewód o przekroju 2,5 mm², w kolorze czarnym.
 - Zacisk **Kp** (katoda - wejście potencjałowe) podłączyć do zacisku konstrukcji - przewodem napięciowym. Zalecany przewód o przekroju 1 mm², w kolorze niebieskim.
 - Zaciski **Eo** (elektroda odniesienia / pomiarowa) połączyć do zacisku elektrody odniesienia. Zalecany przewód o przekroju 1 mm², w kolorze żółtym.

- Zacisk **+/A (anoda - wyjście prądowe)** połączyć do zacisku uziomu anodowego (anod) – przewodem prądowym. Zalecany przewód o przekroju 2,5 mm², w kolorze czerwonym.
- Dla ochrony obwodów wejściowych urządzenia, zaleca się stosowanie w instalacji ochrony katodowej zewnętrznych układów zabezpieczających przepięciowych odgromowych I i II stopnia.

Nieprawidłowe podłączenie może spowodować błędną pracę systemu OK oraz może mieć niekorzystny wpływ na konstrukcję chronioną.

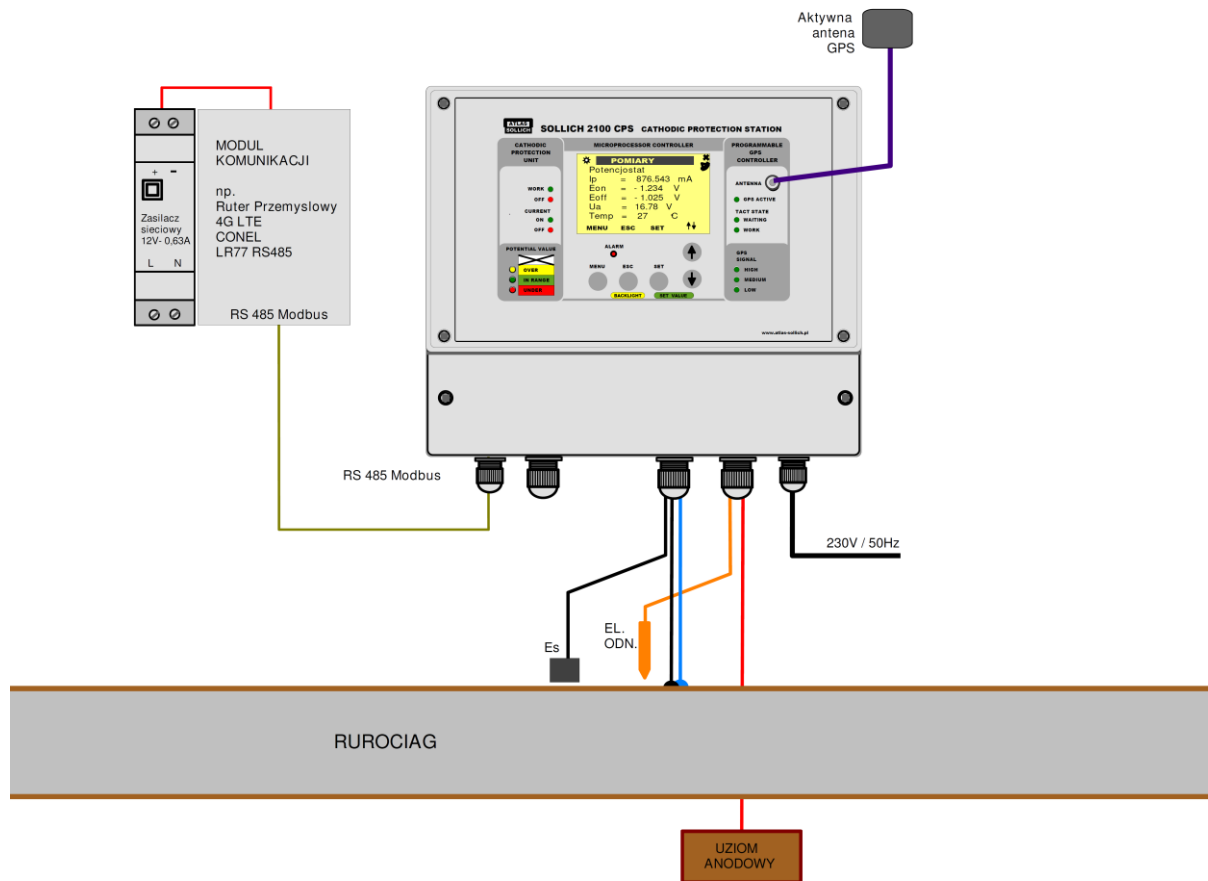

Rysunek 4. Schemat podłączenia Stacja SOLLICH 2100 CPS

- Po podłączeniu wszystkich obwodów instalacji ochrony katodowej i sprawdzeniu poprawności ich podłączenia, włożyć wtyk sieciowy urządzenia do gniazda sieci 230V-50Hz i włączyć zabezpieczenia nadprądowe obwodu sieciowego.
- Stacja Ochrony Katodowej SOLLICH 2100 CPS zostanie włączona i powinien rozpocząć się proces uruchamiania.

2.9. Montaż anteny GPS.

Zalecane jest aby montować antenę GPS na zewnątrz obudowy. Montaż wewnątrz może być wykonany w przypadku jeśli obudowa **NIE JEST WYKONANA Z METALU!!** Antenę należy zamontować na górnej ścianie obudowy możliwie jak najdalej od metalowych elementów.

Poniżej przedstawiony jest prawidłowy montaż anteny GPS wewnątrz obudowy.



Rysunek 5. Sposób montażu anteny GPS w szafce instalacyjnej

Przy montażu anteny na zewnątrz obudowy należy zwracać szczególną uwagę na kierunek montażu. Właściwy kierunek montażu przedstawia Rysunek 6.



Rysunek 6. Kierunek montażu anteny GPS

Wraz ze stacją możemy opcjonalnie dostarczyć zewnętrzną antenę GPS. Montaż anteny wykonuje się poprzez otwór w górnej ścianie szafki SOK.



Rysunek 2. Zewnętrzna antena GPS

2.10. Programowanie parametrów pracy Stacji OK

2.10.1. Lokalne programowanie parametrów pracy systemu.

Lokalne programowanie parametrów pracy Stacji SOLLICH 2100 CPS możliwe jest z programu „Sollich_CPM”, wersja 7.0 lub wyższa.

Program „**Sollich_CPM**” jest przeznaczony do ustawiania, modyfikacji parametrów oraz odczytu bieżących danych pomiarowych oraz zapisanych w pamięci nieulotnej w stacjach OK serii **SOLLICH** firmy **ATLAS-SOLLICH ZSE**, posiadających wbudowany interfejs komunikacji RS-485 z protokołem Modbus .

Nawiązanie komunikacji ze Stacją **SOLLICH 2100 CPS** jest możliwe po jej podłączeniu z komputerem, w którym zainstalowano program **Sollich_CPM**.

Aby zestawić takie połączenie niezbędnym jest posiadanie konwertera sygnałów USB na RS485 oraz stosowanego okablowania.

Złącze komunikacji RS485 umożliwia komunikację przyrządu protokołem **Modbus** z systemem informatycznym w celu programowania Stacji i odbioru wyników.

Stacja OK pracuje jako urządzenie **SLAVE**. Parametry komunikacji opisane są w dalszej części instrukcji.



Rysunek 8. Widok Konwertera USB-RS485.

Włączenia konwertera **USB-RS485** do wewnętrznego gniazda **RS485**, znajdującego się pod dolną pokrywą obudowy, należy dokonać po uprzednim odłączeniu innego urządzenia które może być podłączone do tego złącza.

Dokładny opis sterowania stacji z programu **Sollich_CPM** został przedstawiony w oddzielnej instrukcji.

Program ten pozwala zsynchronizować zegar RTC Stacji z czasem komputera oraz umożliwia zaprogramowanie parametrów pracy Stacji OK bez używania przycisków programowania znajdujących się na panelu sterującym.

Program **Sollich_CPM** dostępny jest nieodpłatnie dla wszystkich Użytkowników.

2.10.2. Zdalne programowanie parametrów pracy systemu.

Zdalne programowanie i obsługa Systemu może odbywać się przy użyciu Modułów Komunikacyjnych mających wyjście RS 485 i pracujących z protokołem **Modbus RTU**, podłączonych do wejścia RS 485 w stacji, dostępnego wewnątrz obudowy pod dolną ścianką przyłączy.

Spis adresów rejestrów Modbus znajduje się w rozdziale [3.1.11. Spis rejestrów Modbus](#)

3. Programowanie

3.1. Stacja Ochrony Katodowej

3.1.1. Opis parametrów programowania

Stacja **OK** jest urządzeniem programowalnym, umożliwiającym zadanie określonych wartości nastaw, przez Operatora instalującego system ochrony katodowej.

W Stacji programowane są następujące nastawy:

1. Wybór trybu pracy i realizowanych funkcji.

Stacja może pracować w kilku trybach, realizując następujące funkcje:

1. Funkcja: **SOK-wyłączony** - Wyłączenie stacji OK.

Po wybraniu tej funkcji stacja przechodzi w stan wyłączenia. Zacisk prądowy anody +/A stacji jest galwanicznie odłączony od przewodów instalacji, przez co żaden prąd nie płynie od stacji do konstrukcji. Pozostają podłączone pozostałe zaciski stacji: -/K, Kp, Eo, Au. Stacja jest zasilana napięciem Us.

2. Funkcja: **Pomiary, I=0** - Pomiary parametrów dla I=0.

Po wybraniu tej funkcji stacja przechodzi w stan wyłączenia. Zacisk prądowy anody +/A stacji jest galwanicznie odłączony od przewodów instalacji, przez co żaden prąd nie płynie od stacji do konstrukcji. Pozostają podłączone pozostałe zaciski stacji: -/K, Kp, Eo, Au.

Stacja jest zasilana napięciem Us.

Stacja wykonuje pomiary potencjału **Eoff**, **Uacoff** oraz napięcia **Ua** i temperatury **Temp**.

3. Funkcja: **Galwanostat** – Galwanostat, ustawienie prądu polaryzacji Ip

Po wybraniu tej funkcji stacja pracuje jako programowane źródło prądowe utrzymujące zaprogramowaną wartość prądu **Ip = Iprg**.

Stacja wykonuje pomiary prądu **Ip**, potencjału **Eon** i **Uac_on**, oraz napięcia **Ua** i temperatury **Temp**.

4. Funkcja: **Galwanostat Eoff *)** – Galwanostat, ustawienie prądu polaryzacji Ip z pomiarem Eoff

Po wybraniu tej funkcji stacja pracuje jako programowane źródło prądowe utrzymujące zaprogramowaną wartość prądu **Ip = Iprg** przez czas **Tc**. Na czas pomiaru potencjału **Eoff** prąd jest cyklicznie wyłączany na czas **TdE**.

Stacja wykonuje pomiary prądu **Ip**, potencjału **Eon**, **Eoff**, **Uac_on** i **Uac_off** oraz napięcia **Ua** i temperatury **Temp**.

5. Funkcja: **Potencjostat** – Potencjostat, ustawienie potencjału ochrony Eon = Ep

Po wybraniu tej funkcji stacja pracuje jako źródło utrzymujące zaprogramowaną wartość potencjału **Eon = Ep**. Zakres zmian prądu **Ip** utrzymującego stałą wartość potencjału **Ep** ograniczona jest do zakresu zaprogramowanych wartości **I_lo** oraz **I_hi**.

Stacja wykonuje pomiary prądu **Ip**, potencjału **Eon** i **Uac_on** oraz napięcia **Ua** i temperatury **Temp**.

6. Funkcja: **Potencjostat Eoff *)** – Potencjostat, ustawienie potencjału ochrony Eoff = Ep

Po wybraniu tej funkcji stacja pracuje jako źródło utrzymujące zaprogramowaną wartość potencjału **Eoff = Ep**. Zakres zmian prądu **Ip** utrzymującego stałą wartość potencjału **Ep** ograniczona jest do zaprogramowanego zakresu wartości **I_lo** oraz **I_hi**. Prąd jest utrzymywany przez czas **Tc**. Na czas pomiaru potencjału **Eoff** prąd jest cyklicznie wyłączany przez czas **TdE**.

Stacja wykonuje pomiary prądu **Ip**, potencjału **Eon**, **Eoff**, **Uac_on** i **Uac_off** oraz napięcia **Ua** i temperatury **Temp**.

7. Funkcja: **Napięcie A-K** – Programowane napięcie Ua

Po wybraniu tej funkcji stacja pracuje jako źródło napięcia stałego utrzymujące zaprogramowaną wartość napięcia **Ua**. Zakres zmian prądu **Ip** utrzymującego stałą wartość napięcia **Ua** ograniczona jest do wartości maksymalnego prądu stacji.

Stacja wykonuje pomiary prądu **Ip**, napięcia **Uac_on** oraz **Ua** i temperatury **Temp**.

*) – funkcja może być nieaktywna, w zależności od wymagań Klienta.

2. Programowanie prądu ochrony Ip

Jest to wartość prądu ochrony polaryzującego konstrukcję, podłączoną do zacisku -/K (katoda).

Programowanie wartości prądu **Ip** odbywa się w trybie pracy galwanostatycznym.

Wartość prądu **Ip** ustawiana jest i mierzona w czasie ciągłego jego przepływu.

Przez wybranie funkcji urządzenia określa się czy prąd płynący w obwodzie konstrukcja – anoda płynie w sposób ciągły, czy jest chwilowo wyłączany, odpowiednio dla załączeniowego lub wyłączeniowego pomiaru wartości potencjału **Ep**.

Pomiar potencjału **Ep** możliwy jest przy zastosowaniu elektrody odniesienia **Eo**.

3. Programowanie potencjału Ep

Jest to wartość potencjału konstrukcji, mierzona jako różnica potencjałów, pomiędzy zaciskiem **Kp** (zacisk potencjałowy konstrukcji), który dołączony jest do konstrukcji, a elektrodą odniesienia **Eo**.

Pomiar potencjału **Ep** możliwy jest przy zastosowaniu elektrody odniesienia.

Podczas przepływu prądu ochrony mierzony jest potencjał załączeniowy **Eon**, (a w czasie chwilowego przerwania przepływu prądu potencjał wyłączeniowy **Eoff – funkcje aktywne opcjonalnie**).

Programowanie wartości potencjału Ep odbywa się w trybie pracy potencjostatycznej.

Przez wybranie funkcji urzędzenia: **Potencjostat** (lub **Potencjostat Eoff - opcja**) wybiera się sposób pomiaru i programowania wartości potencjału **Ep**.

W przypadku wybrania funkcji **Potencjostat** wartość programowana **Ep** oznacza programowanie potencjału **Eon**.

UWAGA !

Podczas programowania wartości potencjału Ep, należy zaprogramować jednocześnie wartość minimalnego i maksymalnego prądu regulacji I_{lo} oraz I_{hi}.

Jest to szczególnie ważne kiedy prąd polaryzacji potrzebny do wymuszenia potencjału Ep ma wartość kilku procent wartości nominalnego prądu stacji i/lub kiedy do rurociągu podłączone są filtry blokady składowej przemiennej i odgraniczniki.

Zaprogramowanie wartości prądu I_{hi} mniejszej od prądu nominalnego, ograniczy przedział zmian prądu przy regulowaniu do żądanego potencjału Ep.

Regulacja potencjału będzie bardziej płynna a regulator szybciej osiągnie wymaganą wartość potencjału **Ep**.

4. Programowanie zakresu zmian prądu dla funkcji Potencjostat

a) Prąd minimalny ochrony I_{lo}

Parametr wykorzystywany w funkcji **Potencjostat**. Określa minimalny prąd stacji jaki będzie płynął do konstrukcji w czasie działania funkcji **Potencjostat**.

Funkcja kontroluje wartość prądu **Ip** w czasie pracy i nie dopuszcza by był on mniejszy niż zaprogramowany parametr **I_{lo}**.

b) Prąd maksymalny ochrony I_{hi}

Parametr wykorzystywany w funkcji **Potencjostat**. Określa maksymalny prąd stacji jaki będzie płynął do konstrukcji w czasie działania funkcji **Potencjostat**.

Funkcja kontroluje wartość prądu **Ip** w czasie pracy i nie dopuszcza by był on większy niż zaprogramowany parametr **I_{hi}**.

c) Praktyczne oszacowanie minimalnego i maksymalnego prądu ochrony I_{lo} oraz I_{hi}.

Najprostszą metodą oszacowania wartości prądu **I_{lo}** oraz **I_{hi}** jest zaprogramowanie funkcji **Galwanostat** i określenie wartości prądu **Ip** jaki wymusza potencjał bliski potencjałowi pożądanemu.

Przyjmą minimalną i maksymalną wartość potencjału jaki może zdarzyć się na konstrukcji **E_{lo}** i **E_{hi}**, gdzie **E_{lo} < Ep < E_{hi}**.

Zmieniając wartość prądu **Ip** należy uzyskać potencjał rurociągu **E_{lo}**.

Wartość prądu **Ip** dla której osiągnięty został potencjał **E_{lo}** może być przyjęta jako wartość **I_{lo}**.

Wskazane jest ustawienie wartości **I_{lo}** mniejszej o **20-30 %** od wartości oszacowanej, dla poszerzenia zakresu regulacji.

Zmieniając prąd **Ip** należy uzyskać potencjał rurociągu **E_{hi}**.

Wartość prądu **Ip** dla której osiągnięty został potencjał **E_{hi}** może być przyjęta jako wartość **I_{hi}**.

Wskazane jest ustawienie wartości **I_{hi}** większej o **20-30 %** od wartości oszacowanej, dla poszerzenia zakresu regulacji.

Zaprogramować funkcję **Potencjostat**, zaprogramować wartości **Ep**, **I_{lo}** oraz **I_{hi}**

5. Programowanie napięcia Ua

Jest to wartość napięcia pomiędzy anodą i katodą stacji.

Jeżeli stacja pracuje w funkcji **Napięcie A-K** wówczas możliwe jest zaprogramowanie i utrzymanie stałego napięcia pomiędzy zaciskami konstrukcji **-/K** i anody **+/A**. Jest to wartość napięcia pomiędzy konstrukcją a anodą (uziomem anodowym) w czasie przepływu prądu polaryzacji.

Programowanie wartości napięcia **Ua** odbywa się w trybie pracy: **Napięcie A-K**.

6. Zakres potencjałów prawidłowej ochrony.

Jest to funkcja generująca sygnał świecenia diod LED: POTENCJAŁ - ZAWYŻONY / W ZAKRESIE / ZANIŻONY

Funkcja ta nie ma wpływu na regulacje potencjału czy prądu w Regulatorze.

a) **Włącz sygnalizację LED stanu ochrony.** Ustawienie wartości tego parametru na **ON** oznacza włączenie sygnalizacji (świecenia) diod LED „POTENCJAŁ”. Przy czym:

- zielony kolor diody LED = „**W ZAKRESIE**”- oznacza że potencjał konstrukcji znajduje się wewnątrz obszaru zakresu zdefiniowanego wartościami **E_{lo}** i **E_{hi}**.
- żółto-pomarańczowy kolor diody LED = „**POWYŻEJ**”- oznacza że potencjał obiektu chronionego jest bardziej ujemny niż wartość zdefiniowana parametrem **E_{hi}**.
- czerwony kolor diody LED = „**PONIŻEJ**” - oznacza że potencjał obiektu chronionego jest mniej ujemny niż wartość zdefiniowana parametrem **E_{lo}**.
- W przypadku ustawienia tego parametru na **OFF**, żadna dioda „POTENCJAŁ” nie świeci.

b) **Potencjał minimalny – E_{lo}.**

E_{lo} jest to graniczna dolna wartość potencjału **Ep**, jaką **programuje Instalator** i którą uznaje, że, jeżeli zmierzony potencjał **Ep** znajduje się poniżej tej wartości (jest mniej ujemny), to oznacza stan „niedochronienia” konstrukcji. W tym stanie dioda LED świeci na czerwono wskazując na stan: „PONIŻEJ”

c) **Potencjał maksymalny – E_{hi}.**

E_{hi} jest to graniczna górna wartość potencjału **Ep**, jaką **programuje Instalator** i którą uznaje, że, jeżeli zmierzony potencjał **Ep** znajduje się powyżej tej wartości (jest bardziej ujemny), to oznacza stan „przechronienia” konstrukcji. W tym stanie dioda LED świeci na żółto-pomarańczowo wskazując na stan „POWYŻEJ”

7. Częstota rejestracji wyników – Tr

W czasie pracy stacji możliwa jest cykliczna rejestracja aktualnych wyników pomiarów w pamięci nieulotnej stacji. Aby cyklicznie rejestrować wyniki pomiarów należy ustawić odstęp czasu powtarzania rejestracji **Tr**, Maksymalna ilość wyników jaka może być zapisana w pamięci stacji wynosi 196 000.

8. Opóźnienie pomiaru potencjału E_{off} – T_{dE} *)

W trybie pracy galwanostatycznym i potencjostatycznym, dla funkcji: **Potencjostat E_{off}** oraz **Galwanostat E_{off}**, pracujących z cyklicznym wyłączaniem prądu na czas pomiaru potencjału **E_{off}**, możliwe jest ustawienie opóźnienia czasowego **T_{dE}**, liczonego od momentu wyłączenia prądu do momentu rozpoczęcia pomiaru potencjału **E_{off}**.

9. Czas załączenia prądu ochrony – T_c *)

W trybie pracy galwanostatycznym i potencjostatycznym, dla funkcji: **Potencjostat E_{off}** oraz **Galwanostat E_{off}**, pracujących z cyklicznym wyłączaniem prądu na czas pomiaru potencjału **E_{off}**, możliwe jest ustawienie czasu powtarzania wyłączenia prądu **T_c**, liczonego od momentu włączenia prądu do momentu kolejnego wyłączenia, dla zrealizowania pomiaru potencjału **E_{off}**.

*) – funkcje mogą być nieaktywne, w zależności od wymagań Klienta.

3.1.2. Opis mierzonych wielkości elektrycznych

Stacja OK **SOLLICH 2100 CPS** realizuje funkcje pomiaru wielkości elektrycznych - prądu, potencjałów i napięć - występujących na zaciskach podłączenia stacji, charakteryzujących funkcjonowanie systemu ochrony katodowej.

W Stacji mierzone są następujące wielkości:

1. Prąd ochrony konstrukcji – I_p.

Jest to wartość średnia prądu polaryzującego konstrukcję, uśredniona za okres 20 ms, mierzona cyklicznie w czasie przepływu prądu polaryzacji.

Pomiar jest wykonywany i wyświetlany cyklicznie w czasie pracy stacji.

2. Potencjał konstrukcji załączeniowy – Eon.

Jest to wartość potencjału konstrukcji, mierzona cyklicznie jako różnica potencjałów, pomiędzy zaciskiem **Kp** (zacisk potencjałowy konstrukcji) a elektrodą odniesienia **Eo**, w czasie przepływu prądu polaryzacji, uśredniona za okres 20 ms.

Pomiar jest wykonywany cyklicznie w czasie pracy stacji.

3. Potencjał konstrukcji wyłączeniowy – Eoff.

Jest to wartość potencjału konstrukcji, mierzona jako różnica potencjałów, pomiędzy zaciskiem **Kp** (zacisk potencjałowy konstrukcji) a elektrodą odniesienia **Eo** w czasie wyłączenia prądu polaryzacji, uśredniona za okres 20 ms.

Czas opóźnienia **TdE** rozpoczęcia pomiaru potencjału **Eoff** po wyłączeniu prądu polaryzacji **Ip** jest wartością programowaną. Domyślnie ustawiona wartość **TdE = 20 ms**.

Pomiar jest wykonywany cyklicznie w czasie pracy stacji.

4. Napięcie zakłóceń ac – Uac-on

Jest to wartość skuteczna sygnałów zmiennoprądowych mierzona cyklicznie pomiędzy elektrodą odniesienia i konstrukcją w okresie 20 ms,. Pomiar jest wykonywany cyklicznie w czasie przepływu prądu polaryzacji.

5. Napięcie zakłóceń ac – Uac-off

Jest to wartość skuteczna sygnałów zmiennoprądowych pomiędzy elektrodą odniesienia i konstrukcją zmierzona w czasie wyłączenia prądu polaryzacji. Czas pomiaru wynosi 20 ms

Jest to wartość mierzona równocześnie z pomiarem potencjału **Eoff**.

Pomiar jest wykonywany cyklicznie w czasie pracy stacji.

6. Napięcie A-K – Ua.

Jest to wartość średnia napięcia pomiędzy konstrukcją a anodą, uśredniona za okres 20 ms, mierzona cyklicznie pomiędzy zaciskami konstrukcji **Kp** i anody **+A**, w czasie przepływu prądu polaryzacji.

Pomiar jest wykonywany i wyświetlany cyklicznie w czasie pracy stacji.

7. Temperatura wew. – Temp.

Jest to temperatura mierzona wewnątrz stacji SOLLICH 2100 CPS.

Pomiar wykonywany jest na okoliczność kontroli chłodzenia stacji w instalacji ochrony.

8. Potencjał Eo(t)

Pomiar i rejestracja przebiegu czasowego potencjału konstrukcji.

Jest to rejestracja wartości potencjałów konstrukcji mierzonych z próbkowaniem czasowym **t_p**, programowanym w zakresie **t_p = {0,1 ... 1000 ms}**, przy programowanej ilości pożądanych próbek od 1 do 3000.

Całkowity czas rejestracji przebiegu zawarty jest w przedziale:

{0,1 ... 300} ms przy próbkowaniu **t_p=0,1 ms**

{1 000 ... 3000 000} ms przy próbkowaniu **t_p=1000 ms**

Pomiar i rejestracja przebiegu **Eo(t)** jest wykonywana w czasie pracy stacji przy parametrach nastaw jakie występowały w chwili rozpoczęcia rejestracji.

Rozpoczęcie rejestracji przebiegu następuje po inicjalizacji z programu **Sollich_CPM** lub z systemu zdalnego sterowania. Wyniki pomiarów zapisywane są w pamięci operacyjnej procesora stacji. Pobranie i wyświetlanie przebiegu **Eo(t)** programowane jest w parametrach konfiguracyjnych dostępnych z programu **Sollich_CPM**, lub systemu zdalnego sterowania.

3.1.3. Opis wejść i wyjść sygnałów logicznych

KONFIGURACJA WEJŚĆ/WYJŚĆ

Stacja OK **SOLLICH 2100 CPS** posiada wejścia do których można dołączyć sygnały logiczne sterujące pracą stacji i wyjścia sygnałów logicznych które są generowane przez stację w czasie jej pracy. Sygnały te wprowadzone są na złącze wewnętrzne stacji.

Stacja posiada wbudowane następujące wejścia i wyjścia:

- **Slo, Shi – Wejście wyłączenia prądu stacji.**

Wejście galwanicznie separowane od obwodów ochrony i pozostałych wejść i wyjść logicznych w stacji.

Wejście służy do sterowania wyłączeniem prądu stacji zewnętrznym sygnałem.

Przez podanie na zaciski **Slo** i **Shi** napięcia w granicach 5 do 12Vdc rozłączony zostanie klucz podłączenia anody, przerywający przepływ prądu z wyjścia **+A** do konstrukcji. Pozostałe zaciski stacji pozostają podłączone do instalacji.

- **Flo, Fhi** – Wyjście **F** sygnału logicznego.

Wyjście galwanicznie separowane od obwodów ochrony i pozostałych wejść i wyjść logicznych stacji.

Wyjście może służyć do przesłania do zewnętrznego urządzenia sygnału logicznego, informującego o stanie Stacji i jej otoczenia. Generowane przez stację sygnały **Flo** i **Fhi** są sumą zdarzeń występujących w instalacji OK.

Wyboru zdarzeń sygnalizowanych na wyjściu **Flo** i **Fhi** dokonuje się z poziomu programu **Sollich_CPM** lub innego systemu sterowania, w okienku: **SYGNALIZACJA WYJŚCIA F**.

Wyjścia **Flo** i **Fhi** są wyjściami Open Collector transoptora do którego można podłączyć wejście spolaryzowane napięciem 5 do 12 V pobierające prąd wejściowy do 1 mA.

- **Elo, Ehi** – Wejście **E** sygnału logicznego.

Wejście galwanicznie separowane od obwodów ochrony i pozostałych wejść i wyjść logicznych stacji.

Wejście może służyć do przekazywania informacji o stanie zewnętrznych urządzeń współpracujących ze stacją, np. może informować o otwarciu drzwiczek skrzynki w której zamontowana jest stacja.

Podanie na zaciski **Elo** i **Ehi** napięcia w granicach 5 do 12Vdc odbierane jest przez stację jako poprawny stan wejścia E. Brak napięcia na tych wejściach oznacza niepoprawny stan wejścia E

Sygnalizacja stanu wejścia **Elo** i **Ehi** programowana jest w parametrach konfiguracyjnych dostępnych przez program **Sollich_CPM** lub inny system sterowania.

- **REJESTRACJA ZDARZEŃ:**

Procesor stacji SOLLICH 2100 CPS kontroluje pracę podzespołów stacji oraz porównuje zaprogramowane nastawy z aktualnymi wynikami uzyskanymi z pomiarów parametrów.

Jeżeli funkcjonowanie stacji nie jest prawidłowe, stacja generuje sygnał **ALARM**, który wyświetlany jest na panelu czołowym urządzenia, poprzez świecenie czerwonej diody LED oznaczonej **ALARM**. W takiej sytuacji należy zgłosić ten fakt do Serwisu instalatora, celem identyfikacji zdarzenia.

Jeżeli stacja pracuje z parametrami wynikającymi z ograniczeń prądowo-napięciowych, np. prąd **Ip** osiąga wartość **I_lo** lub **I_hi**, stan ten jest identyfikowany przez procesor.

Jeżeli stacja pracuje poprawnie, lecz wyniki pomiarów nie mieszczą się w zakresie akceptowalnych wartości, np. potencjał **Ep** nie mieści się w granicach **E_lo < Ep < E_hi**, stan ten jest identyfikowany i sygnalizowany świeceniem diody LED **POTENCJAŁ**, w kolorze czerwonym lub żółto-pomarańczowym.

Procesor może rejestrować w pamięci nieulotnej zaistniałe zdarzenia, jednocześnie z rejestracją wyników pomiarów.

Moment zaistnienia zdarzenia wymusza jego rejestrację, niezależnie od czasu ostatniej rejestracji wyników i odstępu czasu rejestracji **Tr**.

Z poziomu programu **Sollich_CPM**, w okienku **REJESTRACJA ZDARZEŃ**, ustawiana jest informacja, które z zaistniałych w czasie pracy stacji zdarzeń mają być rejestrowane w pamięci nieulotnej.

3.1.4. Uruchomienie pracy

Po włączeniu zasilania urządzenie zaczyna pracę w ostatnio ustawionym trybie. Jeśli jest to pierwsze uruchomienie urządzenia to włączy się galwanostatyczny tryb pracy – **Galwanostat**:

W czasie pracy przyrząd wyświetla bieżące parametry pracy na dwóch ekranach – zmiana ekranu następuje poprzez przyciśnięcie przycisku strzałki ↓ lub ↑.

Na pierwszym ekranie wyświetlają się następujące parametry i wyniki wartości zmierzonych przez stację:

- Nagłówek **POMIARY**,
- Aktualnie wykonywana Funkcja np. **Galwanostat**,
- **Ip** – prądu ochrony,
- **Eon** – potencjał załączeniowy konstrukcji,
- **Eoff** – potencjał wyłączeniowy konstrukcji,
- **Ua** – napięcie Anoda – Katoda,
- **Temp** – temperatura wnętrza stacji.

Na drugim ekranie wyświetlają się następujące parametry i wyniki wartości zmierzonych przez stację:

- Nagłówek **POMIARY**,
- Aktualnie wykonywana Funkcja np. **Galwanostat**,
- **Uac-on** – wartość skuteczna zakłóceń zmiennoprądowych konstrukcji podczas przepływu prądu **Ip**,
- **Uac-off** – wartość skuteczna zakłóceń zmiennoprądowych na konstrukcji podczas wyłączenia prądu **Ip**, (**Ip=0**).

3.1.5. Sygnał alarmowy – dioda ALARM

Sygnał **ALARM!**:

Jeśli przyrząd nie jest w stanie ustawić wymaganego zaprogramowanego prądu lub potencjału z powodu odłączenia konstrukcji, zbyt małej wydajności zasilacza zasilającego Stację, albo nieprawidłowo dobranej wartości prądu lub potencjału dla konstrukcji, wówczas przyrząd zgłosi sygnał alarmu – zacznie migać czerwona dioda LED **ALARM**.

3.1.6. Programowanie manualne Stacji OK.

Manualna obsługa stacji OK SOLLICH 2100 CPS odbywa się poprzez zmianę parametrów w wielopoziomowym MENU. Jest to obsługa bardzo prosta i intuicyjna. Programowanie stacji OK można podzielić na trzy grupy.

1) Programowanie Stacji OK – zmiana realizowanej funkcji oraz parametrów pracy

Aby wejść w opcję **programowania Stacji OK** należy:

- Nacisnąć klawisz **MENU** i na wyświetlaczu pojawi się okno wyboru grupy ustawień.
- Należy wybrać opcję **STACJA OK** i zatwierdzić przyciskiem **SET**. Wyświetli się okno **PROGRAM**.
- Za pomocą przycisków ↓ i ↑ można wyświetlić ustawione parametry dla wybranego trybu pracy.
- Naciśnięcie klawisza **SET** umożliwia przejście w tryb zmiany ustawień parametrów.
- Pierwszym parametrem, który można zmienić jest **FUNKCJA**. Naciskając przyciski ↓ i ↑ następuje zmiana wybranej funkcji, zatwierdzenie przyciskiem **SET** uaktywnia wybraną funkcję – wyróżniony zostaje następny programowalny parametr funkcji.
- Aby zmienić wartość jakiegoś parametru, należy wybrać go przy pomocy strzałek ↓ i ↑ oraz nacisnąć przycisk **SET** – wyróżniona zostanie wartość tego parametru.
- Zmiana wartości parametru wykonywana jest za pomocą strzałek ↓ i ↑ . W trakcie zmiany parametru obok wartości wyświetlony zostanie symbol „*” oznaczający nową niezatwierdzoną wartość. Po osiągnięciu wymaganej nowej wartości parametru należy zatwierdzić go przyciskiem **SET** – gwiazdka zniknie, a wartość zmienianego parametru zostanie zaktualizowana.
- Dodatkowo na wyświetlaczu wyświetlane są wartości Ip, Eon, Eoff i Ua, które na bieżąco są mierzone przez Stację OK. Zatem po zaktualizowaniu zmienianej wartości parametru i zatwierdzeniu jej przyciskiem **SET** automatycznie będzie można zaobserwować wprowadzone zmiany.
- Aby przejść do kolejnego parametru należy przycisnąć **ESC** oraz wybrać kolejny parametr przyciskami ↓ i ↑ i zatwierdzić przyciskiem **SET**.
- Aby wyjść do wyższego poziomu programowania menu należy nacisnąć przycisk **ESC**.
- Aby wyjść z każdego miejsca programowania do trybu normalnej pracy wystarczy nacisnąć przycisk **MENU**.

2) Taktowanie – programowanie przerywania prądu ochrony Ip.

Aby wejść w opcję **TAKTOWANIE** należy:

- Nacisnąć klawisz **MENU**.
- Na wyświetlaczu pojawi się okno wyboru grupy ustawień. Należy wybrać opcję **TAKTOWANIE**, następnie zatwierdzić przyciskiem **SET**. Wyświetli się okno **TAKTOWANIE**.
- Za pomocą przycisków ↓ i ↑ można wyświetlić ustawione parametry dla wybranego trybu pracy.
- Naciśnięcie klawisza **SET** umożliwia przejście w tryb zmiany ustawień parametrów.
- Wykorzystując przyciski ↓ i ↑ należy wybrać parametr do zmiany i nacisnąć klawisz **SET**.
- Zmiana wartości parametru wykonywana jest za pomocą strzałek ↓ i ↑ . W trakcie zmiany parametru obok wartości wyświetlony zostanie symbol „*” oznaczający nową niezatwierdzoną wartość. Po osiągnięciu wymaganej nowej wartości parametru należy zatwierdzić go przyciskiem **SET** – gwiazdka zniknie, a wartość zmienianego parametru zostanie zaktualizowana.
- Dodatkowo na wyświetlaczu wyświetlane są wartości dwóch cykli pracy - **I_t1**, **I_t2**, **E_t1** i **E_t2**, które na bieżąco są mierzone przez Stację OK. Zatem po zaktualizowaniu zmienianej wartości parametru automatycznie będzie można zaobserwować wprowadzone zmiany.
- Aby przejść do kolejnego parametru należy przycisnąć **ESC** oraz wybrać kolejny parametr przyciskami ↓ i ↑ i zatwierdzić przyciskiem **SET**.
- Aby wyjść do wyższego poziomu programowania menu należy nacisnąć przycisk **ESC**.
- Aby wyjść z każdego miejsca programowania do trybu normalnej pracy wystarczy nacisnąć przycisk **MENU**.

3) Ustawienia ogólne urządzenia – zmiana języka, parametrów komunikacyjnych itp.

Aby wejść w opcję **USTAWIENIA** należy:

- Nacisnąć klawisz **MENU**.
- Na wyświetlaczu pojawi się okno wyboru grupy ustawień. Należy wybrać opcję **USTAWIENIA**, następnie zatwierdzić przyciskiem **SET**. Wyświetli się okno **USTAWIENIA**.
- Kolejnym krokiem jest wybranie określonej grupy ustawień przy pomocy strzałek ↑ i ↓. Wybór należy zatwierdzić przyciskiem **SET**.
- Dostępne są następujące grupy ustawień oraz należące do nich podgrupy:
 - **JĘZYK** – wybór języka urządzenia **POLSKI / ANGIELSKI**,
 - **MODBUS** – Zmiana parametrów komunikacyjnych:
 - **ADRES** – Adres urządzenia Modbus [1...247],
 - **BAUD** – szybkość transmisji łącza RS-485 [9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200],
 - **PARZYSTOŚĆ** – ustawianie bitu parzystości protokołu Modbus [NONE, ODD, EVEN],
 - **BITY STOPU** – ustawianie bitu stopu protokołu Modbus [1, 2],
 - **DANE 32BIT** – ustawianie sposobu wysyłania 32 bitowych danych typu uint32 i float [MSR, LSR],
 - **LCD** – zmiana kontrastu wyświetlacza,
 - **GPS** – Wyświetlanie aktualnych koordynat z GPS,
 - **ZEGAR** – Zmiana daty i godziny,
 - **HASŁA** – Włączenie / wyłączenie hasła,
 - **RESET** – Resetowanie urządzenia:
 - **URZĄDZENIA** – resetuje urządzenie bez zmiany parametrów,
 - **PROGRAMU** – resetuje urządzenie do ustawień początkowych – nie zmienia parametrów transmisji,
 - **USTAWIEŃ** – resetuje ustawienia parametrów transmisji.
- Naciśnięcie klawisza **SET** umożliwia przejście w tryb zmiany ustawień parametrów w wybranej grupie ustawień.
- Przy pomocy strzałek ↓ i ↑ należy wybrać wymagany parametr i nacisnąć przycisk **SET**.
- Zmiana wartości parametru wykonywana jest za pomocą strzałek ↓ i ↑. Po osiągnięciu wymaganej nowej wartości parametru należy zatwierdzić go przyciskiem **SET** – wartość zmienianego parametru zostanie zaktualizowana.
- Aby przejść do kolejnego parametru należy przycisnąć **ESC** oraz wybrać kolejny parametr przyciskami ↓ i ↑ i zatwierdzić przyciskiem **SET**.
- Aby wyjść do wyższego poziomu programowania menu należy nacisnąć przycisk **ESC**.
- Aby wyjść z każdego miejsca programowania do trybu normalnej pracy wystarczy nacisnąć przycisk **MENU**.

3.1.7. Wyłączenie pracy Stacji OK sygnałem zewnętrznym

Stacja OK posiada wejścia **Slo** i **Shi**, które można wykorzystać do wyłączenia prądu anody. Podłączenie wejścia **Slo** do 0V, a wejścia **Shi** do napięcia w zakresie od 5 ... 12 [Vdc] powoduje rozłączenie prądu polaryzacji w Stacji, niezależnie od wybranego trybu i funkcji pracy.

3.1.8. Ustawienie parametrów transmisji Modbus

Aby wejść w tryb programowania parametrów transmisji Modbus należy wejść w opcje ustawienia urządzenia.

Aby wejść w opcję **USTAWIENIA** należy:

- Nacisnąć klawisz **MENU**.
- Na wyświetlaczu pojawi się okno wyboru grupy ustawień. Należy wybrać opcję **USTAWIENIA**, następnie zatwierdzić przyciskiem **SET**. Wyświetli się okno **USTAWIENIA**.
- Korzystając ze strzałek ↓ i ↑ należy wybrać **MODBUS** i zatwierdzić przyciskiem **SET**. Wyświetli się okno **MODBUS**.
- Naciśnięcie klawisza **SET** umożliwia przejście w tryb zmiany ustawień parametrów.
- Wybór parametru następuje przez naciskanie przycisków ↓ i ↑ oraz akceptację klawiszem **SET**.
- Przyciski ↓ i ↑ pozwalają na zmianę wartości wybranego parametru, a klawisz **SET** na jego zaktualizowanie.
- Aby wyjść z trybu zmiany wartości danego parametru należy nacisnąć klawisz **ESC**.

- Poniżej przedstawione są parametry oraz ich dostępne wartości.
 - **ADRES** – Adres urządzenia Modbus [1...247],
 - **BAUD** – szybkość transmisji łącza RS-485 [9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200],
 - **PARZYSTOŚĆ** – ustawianie bitu parzystości protokołu Modbus [NONE, ODD, EVEN],
 - **BITY STOPU** – ustawianie bitu stopu protokołu Modbus [1, 2],
 - **DANE 32BIT** – ustawianie sposobu wysyłania 32 bitowych danych typu uint32 i float [MSR, LSR].
- Aby wyjść do **MENU** należy zmienić wszystkie ustawienia i nacisnąć przycisk **ESC**.

3.1.9. Opis MENU Stacji OK.

Podczas programowania urządzenia **SOLLICH 2100 CPS** zalecane jest korzystanie z komputera PC oraz oprogramowania **Sollich_CPM**, które znacząco usprawnia ten proces. Możliwe jest również manualne konfigurowanie urządzenia.

Z powodu dużej ilości informacji przedstawionych na ekranie stacji **SOLLICH 2100 CPS** część informacji została podzielona na dwa okna lub więcej. Poniższa tabela przedstawia szczegółowy opis poszczególnych okien MENU.

Ekran urządzenia		Opis
Okno 1	Okno 2	
<p>POMIARY</p> <p>Galwanostat</p> <p>Ip = 20.000 mA</p> <p>Eon = -0.85 V</p> <p>Eoff = -1.1 V</p> <p>Ua = 14.32 V</p> <p>Temp = 32 °C</p> <p>MENU ESC SET ↑↓</p>	<p>POMIARY</p> <p>Galwanostat</p> <p>Uacon = 4.85 V</p> <p>Uacoff = 2.14 V</p> <p>MENU ESC SET ↑↓</p>	<p>POMIARY</p> <p>Domyślny widok wyświetlacza. Wskazuje aktualnie uruchomioną funkcję pracy oraz aktualne wyniki pomiarów.</p>
<p>MENU</p> <p>STACJA OK</p> <p>TAKTOWANIE</p> <p>USTAWIENIA</p> <p>PARAMETRY</p> <p>ESC SET ↑↓</p>		<p>MENU</p> <p>Widok głównych grup MENU.</p> <p>STACJA OK – zmiana funkcji i parametrów pracy</p> <p>TAKTOWANIE – Ustawienia przerywacza GPS</p> <p>USTAWIENIA – Wejście do grupy ustawień</p> <p>PARAMETRY – Widok ustawień wewnętrznych tj. wersja oprogramowania ,numer seryjny</p>
<p>PROGRAM</p> <p>Galwanostat</p> <p>Iprg = 20.000 mA</p> <p>E_lo = -0.75 V</p> <p>E_hi = -1.35 V</p> <p>Tr = 600 s</p> <p>LED = włączony</p> <p>ESC SET ↑↓</p>		<p>PROGRAM</p> <p>Ścieżka MENU→STACJA OK</p> <p>Programowanie stacji OK.</p> <p>Funkcja Galwanostat.</p> <p>Widoczne możliwe parametry do zmiany.</p>
<p>PROGRAM</p> <p>Galwanostat Eoff</p> <p>Iprg = 20.000 mA</p> <p>E_lo = -0.75 V</p> <p>E_hi = -1.35 V</p> <p>TdE = 200 ms</p> <p>Tc = 2000 ms</p> <p>ESC SET ↑↓</p>	<p>PROGRAM</p> <p>Galwanostat Eoff</p> <p>Tr = 600 s</p> <p>LED = włączony</p> <p>ESC SET ↑↓</p>	<p>PROGRAM</p> <p>Ścieżka MENU→STACJA OK</p> <p>Programowanie stacji OK.</p> <p>Funkcja Galwanostat Eoff.</p> <p>Widoczne możliwe parametry do zmiany.</p> <p>*) niektóre parametry mogą być nieaktywne, w zależności od ustawień stacji.</p>

<p>PROGRAM</p> <p>Potencjostat</p> <p>Ep = -1.15 V</p> <p>I_lo = 1 mA</p> <p>I_hi = 95 mA</p> <p>E_lo = -0.75 mV</p> <p>E_hi = -1.30 mV</p> <p>ESC SET ↑↓</p>	<p>PROGRAM</p> <p>Potencjostat</p> <p>Tr = 600 s</p> <p>LED = włączony</p> <p>ESC SET ↑↓</p>	<p>PROGRAM</p> <p>Ścieżka MENU→STACJA OK</p> <p>Programowanie stacji OK.</p> <p>Funkcja Potencjostat.</p> <p>Widoczne możliwe parametry do zmiany.</p>
<p>PROGRAM</p> <p>Potencjostat Eoff</p> <p>Ep = -1.15 V</p> <p>I_lo = 1 mA</p> <p>I_hi = 95 mA</p> <p>E_lo = -0.75 mV</p> <p>E_hi = -1.30 mV</p> <p>ESC SET ↑↓</p>	<p>PROGRAM</p> <p>Potencjostat Eoff</p> <p>TdE = 200 ms</p> <p>Tc = 2000 ms</p> <p>Tr = 600 s</p> <p>LED = włączony</p> <p>ESC SET ↑↓</p>	<p>PROGRAM</p> <p>Ścieżka MENU→STACJA OK</p> <p>Programowanie stacji OK.</p> <p>Funkcja Potencjostat Eoff.</p> <p>Widoczne możliwe parametry do zmiany.</p> <p>*) niektóre parametry mogą być nieaktywne, w zależności od ustawień stacji.</p>
<p>PROGRAM</p> <p>Napięcie A-K</p> <p>Ua = -1.15 V</p> <p>E_lo = -0.75 mV</p> <p>E_hi = -1.30 mV</p> <p>Tr = 600 s</p> <p>LED = włączony</p> <p>ESC SET ↑↓</p>		<p>PROGRAM</p> <p>Ścieżka MENU→STACJA OK</p> <p>Programowanie stacji OK.</p> <p>Funkcja Napięcie A-K.</p> <p>Widoczne możliwe parametry do zmiany.</p>
<p>PROGRAM</p> <p>SOK - wyłączony</p> <p>ESC SET ↑↓</p>		<p>PROGRAM</p> <p>Ścieżka MENU→STACJA OK</p> <p>Programowanie stacji OK.</p> <p>Funkcja SOK- wyłączony</p> <p>W tej funkcji nie ma możliwości zmiany ustawień.</p>
<p>PROGRAM</p> <p>Pomiary, I=0</p> <p>Tr = 600 s</p> <p>ESC SET ↑↓</p>		<p>PROGRAM</p> <p>Ścieżka MENU→STACJA OK</p> <p>Programowanie stacji OK.</p> <p>Funkcja Pomiary, I=0.</p> <p>Widoczne możliwe parametry do zmiany.</p>
<p>PROGRAM</p> <p>Galwanostat</p> <p>Iprg = 50.00 mA*</p> <p> Ip = 50.00 mA </p> <p> Eon = -1.140 V </p> <p> Eoff = --- </p> <p> Ua = 8.163 V </p> <p>ESC SET ↑↓</p>		<p>PROGRAM Galwanostat – Zmiana parametrów</p> <p>Ścieżka MENU→STACJA OK</p> <p>Programowanie stacji OK.</p> <p>Funkcja Galwanostat.</p> <p>Zmiana wartości prądu ochrony Ip</p>

<p>TAKTOWANIE</p> <p>ZRODLO : GPS TRYB : WYLACZONY</p> <p>TAKT : T1/T2 T1 : 10 s T2 : 50 s</p> <p>ESC SET ↑↓</p>	<p>TAKTOWANIE</p> <p>PRAD : WARTOSC I1 : 0.00 mA I2 : 65.00 mA TdE1 : 0.20 s TdE2 : 4.00 s</p> <p>ESC SET ↑↓</p>	<p>TAKTOWANIE</p> <p>Ścieżka MENU→TAKTOWANIE Programowanie przerywacza GPS. Wybór źródła sygnału – GPS Tryb pracy – wyłączony Widoczne możliwe parametry do zmiany.</p>
<p>TAKTOWANIE</p> <p>ZRODLO : GPS TRYB : WYLACZONY</p> <p>TAKT : 1s /9s</p> <p>ESC SET ↑↓</p>	<p>TAKTOWANIE</p> <p>PRAD : PROCENT Ip I1 : 0.000 % I2 : 50.00 % TdE1 : 0.20 s TdE2 : 4.00 s</p> <p>ESC SET ↑↓</p>	<p>TAKTOWANIE</p> <p>Ścieżka MENU→TAKTOWANIE Programowanie przerywacza GPS. Wybór źródła sygnału – GPS Tryb pracy – wyłączony Widoczne możliwe parametry do zmiany.</p>
<p>TAKTOWANIE</p> <p>ZRODLO : GPS TRYB : PRACA 9:00[g:m]</p> <p>TAKT : T1/T2 T1 : 10 s T2 : 50 s</p> <p>ESC SET ↑↓</p>	<p>TAKTOWANIE</p> <p>PRAD : WARTOSC I1 : 0.00 mA I2 : 65.00 mA TdE1 : 0.20 s TdE2 : 4.00 s</p> <p>ESC SET ↑↓</p>	<p>TAKTOWANIE</p> <p>Ścieżka MENU→TAKTOWANIE Programowanie przerywacza GPS. Wybór źródła sygnału – GPS Tryb pracy – PRACA Widoczne możliwe parametry do zmiany.</p>
<p>TAKTOWANIE</p> <p>ZRODLO : GPS TRYB : KALENDARZ TYP : PN-PT</p> <p>TAKT : T1/T2 T1 : 10 s T2 : 50 s</p> <p>ESC SET ↑↓</p>	<p>TAKT - KALENDARZ</p> <p>PN - PT</p> <p>07:00 : 15:00</p> <p>ESC SET ↑↓</p>	<p>TAKTOWANIE</p> <p>Ścieżka MENU→TAKTOWANIE Programowanie przerywacza GPS. Wybór źródła sygnału – GPS Tryb pracy – KALENDARZ Widoczne możliwe parametry do zmiany. Konfiguracja Kalendarza</p>
<p>TAKTOWANIE</p> <p>ZRODLO : GPS TRYB : KALENDARZ TYP : HARMONOGRAM</p> <p>TAKT : T1/T2 T1 : 10 s T2 : 50 s</p> <p>ESC SET ↑↓</p>	<p>TAKTOWANIE</p> <p>HARMONOGRAM</p> <p>PN 06:00 - 14:00 __ : __ - __ : __ WT 02:00 - 10:30 16:00 - 22:00</p> <p>ESC SET ↑↓</p>	<p>TAKTOWANIE</p> <p>Ścieżka MENU→TAKTOWANIE Programowanie przerywacza GPS. Wybór źródła sygnału – GPS/RTC Tryb pracy – HARMONOGRAM Widoczne możliwe parametry do zmiany. Konfiguracja harmonogramu.</p>

<p>USTAWIENIA</p> <p>JEZYK MODBUS LCD GPS ZEGAR</p> <p>ESC SET ↑↓</p>	<p>USTAWIENIA</p> <p>HASLA RESET</p> <p>ESC SET ↑↓</p>	<p>USTAWIENIA Ścieżka MENU→USTAWIENIA Widok dostępnych grup ustawień. JEZYK – zmiana języka MODBUS – zmiana parametrów transmisyjnych LCD – zmiana kontrastu wyświetlacza GPS – widok odczytanych z satelity koordynat GPS ZEGAR – aktualna data i godzina HASLA – aktywacja haseł zabezpieczających RESET – resetowanie urządzenia</p>
<p>JEZYK</p> <p>Polski English</p> <p>ESC SET ↑↓</p>		<p>USTAWIENIA Ścieżka MENU→USTAWIENIA→ JEZYK Zmiana języka urządzenia. Dostępne języki Polski i Angielski.</p>
<p>MODBUS</p> <p>Adres = 1 Baud = 9600 Parzystosc = EVEN Bity stopu = 1 Dane 32bit = MSR</p> <p>ESC SET ↑↓</p>		<p>USTAWIENIA Ścieżka MENU→USTAWIENIA→ MODBUS Zmiana parametrów transmisji Modbus. Widok parametrów do zmiany.</p>
<p>GPS</p> <p>2022-01-25 07:05:24 54°22.9414' N 18°25.7268' E SYGNAL SREDNI 36dB</p> <p>ESC</p>		<p>USTAWIENIA Ścieżka MENU→USTAWIENIA→ GPS Widok aktualnych koordynat odczytanych z GPS. Tylko do odczytu.</p>
<p>HASLA</p> <p>SET+↑/↓ = wylaczony MENU = wylaczony</p> <p>ESC SET ↑↓</p>		<p>USTAWIENIA Ścieżka MENU→USTAWIENIA→ HASLA Aktywowanie haseł zabezpieczających. SET+↑/↓ - aktywowanie hasła na szybką zmianę parametru głównego. Hasło = 109 MENU – aktywowanie hasła zabezpieczającego dostęp do MENU. Hasło = 1919.</p>

<p style="text-align: center;">RESET</p> <p style="text-align: center;">Urządzenia Programu Ustawien</p> <p style="text-align: center;">ESC SET ↑↓</p>		<p>USTAWIENIA Ścieżka MENU→USTAWIENIA→ RESET Widok dostępnych poziomów resetu. Urządzenia – resetuje urządzenie bez zmiany parametrów Programu – resetuje urządzenie do ustawień początkowych – nie zmienia parametrów transmisji Ustawień – resetuje ustawienia parametrów transmisji</p>
<p style="text-align: center;">2100 v.08</p> <p>Soft = 6.0 S/N = 123456789 Max I = 2000 mA Max U = 30.0 V</p> <p>2022-05-20 07:24:36</p>		<p>USTAWIENIA Ścieżka MENU→USTAWIENIA→ PARAMETRY Widok zaprogramowanych parametrów seryjnych urządzenia.</p>


3.1.10. Odczyt danych archiwalnych

Odczytu danych archiwalnych z pamięci stacji odbywa się przy pomocy programu „Sollich CPM-reader”. Program należy zainstalować na komputerze PC lub laptopie z systemem operacyjnym Windows.

Aby odczytać archiwalne dane należy:

1. Podłączyć przejściówkę RS485 <-> USB załączoną do zestawu. Z jednej strony pasującą końcówkę podłącza się do gniazda „COMM” Stacji a drugi koniec przejściówki do gniazda USB komputera PC. Zasilanie Stacji OK musi być włączone.
2. Uruchomić na komputerze PC wcześniej zainstalowany i skonfigurowany program „**Sollich CPM**”. Sposób instalacji i konfiguracji programu został opisany w odrębnej instrukcji do tego programu.
3. Odczytać dane ze stacji zgodnie z opisem zawartym w instrukcji programu „**Sollich CPM**”.
4. Po zrealizowaniu zadania odłączyć kabel komunikacyjny od gniazda „COMM” Stacji.

3.1.11. Program Sollich CPM v.6.x.

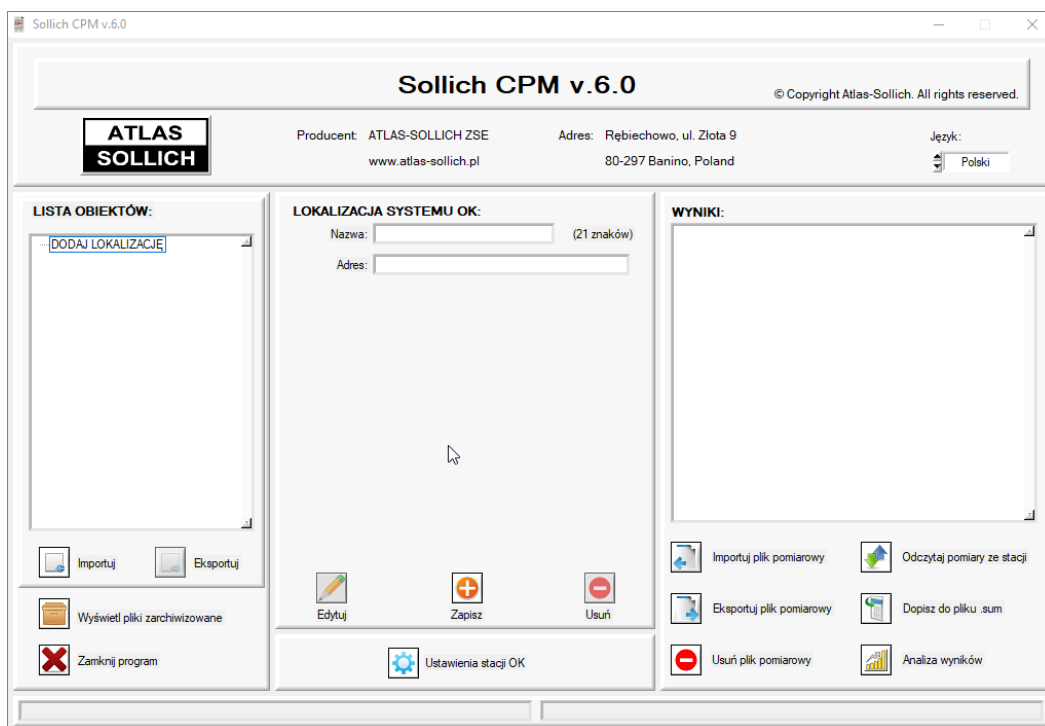

Rysunek 14. Panel sterujący programu Sollich CPM

Program „**Sollich CPM**” jest przeznaczony do ustawiania, modyfikacji i odczytu parametrów Stacji OK serii SOLLICH firmy ATLAS-SOLLICH ZSE, posiadających wbudowany interfejs komunikacji RS-485 oraz danych kontrolno-pomiarowych zapisywanych w pamięci nieulotnej zainstalowanej w stacji. Dane te zawierają informacje o prądzie, potencjale, napięciu U_a , trybie pracy stacji OK, zmierzonych na obiekcie w danej chwili czasu, oraz informacje o ewentualnych istotnych zdarzeniach z przeszłości.

Dokładny opis zapisywanych wielkości został opisany instrukcji programu: Sollich CPM-v.6.x INSTRUKCJA

Program ten synchronizuje również ewentualne różnice czasu RTC Stacji OK i czasu komputera PC oraz umożliwia zaprogramowanie parametrów pracy Stacji OK bez używania przycisków programowania Stacji.

3.1.12. Podłączenie stacji z komputerem

Nawiązanie komunikacji Stacji OK serii SOLLICH jest możliwe po uprzednim jej podłączeniu z komputerem. Aby zestawić takie połączenie niezbędnym jest posiadanie konwertera sygnałów USB na RS485 oraz stosowanego okablowania.

3.1.13. Parametry techniczne

Tabela 1. Parametry elektryczne Stacji SOLLICH 2100 CPS.

Lp.	Parametry elektryczne wyjściowe urządzenia:	Jedn.	Wartość min	Wartość max	Uwagi
1.	Napięcie wyjściowe Stacji U_a	V	0	30 / 24*)	*) W zależności od wersji zasilania
	Prąd wyjściowy ochrony – I_p prąd nominalny –wartość programowana	mA	0,01	300	Model 30/300
	Niedokładność pomiaru prądu I_p	%+mA	1% +/- 0,001 mA		
	Prąd wyjściowy ochrony – I_p prąd nominalny –wartość programowana	mA	2	2000	Model 30/2000
	Niedokładność pomiaru prądu I_p	%+mA	1% +/- 1 mA		
4.	Zakres programowania potencjału E_p , na zaciskach Eo-Kp	V	0	-10	
5.	Zakres pomiaru potencjału E_p , na zaciskach Eo-Kp	V	-10	+10	
6.	Niedokładność pomiaru potencjału E_p	mV+%	+/- 2mV +/- 0,5%		
7.	Zakres pomiaru wartości skutecznej sygnału zakłóceń zmiennoprądowych na zaciskach Eo-Kp	Vrms	0	15 10	Wersja zasilania Us=30V Wersja zasilania Us=24V
8.	Ograniczenie przepięciowe obwodu wejściowego elektrody odniesienia Eo	V	+/- 30V		I _{max} =2A @ t=10/1000us pulse
9.	Rezystancja wejściowa szeregowo obwodu ograniczenia przepięciowego	Ohm	10k		
10.	Zakres pomiaru napięcia U_a mierzonego na zaciskach wyjściowych Au-Ku	V	0	50	
11.	Niedokładność pomiaru napięcia U_a	V+%	+/- 0,2V +/-2%		
12.	Ograniczenie przepięciowe obwodu wyjściowego anody +/-A	V	+/- 75V		I _{max} =5,5A @ t=10/1000us pulse
13.	Rezystancja wyjściowa szeregowo obwodu anodowego	Ohm	0		
14.	Odstęp czasu zapisów do pamięci nieulotnej	min.	1	20 000	
15.	Maksymalna liczba zapisanych próbek do pamięci nieulotnej		196 000		> 22 lat dla zapisu 1 / godz.
16.	Typ bezpiecznika topikowego: 5x20 T250V Zabezpieczenia obwodu anodowego stacji	A	WTAT 0,5 A/250V		Modele: 30/300;
		A	WTAT 2,5 A/250V		Model 30/2000
17.	Wymiary obudowy S x W x G dla v.08	mm	260 x 240 x 130		Wraz z przepustami kablowymi
	Wymiary obudowy S x W x G dla v.07	mm	220 x 220 x 110		Wraz z przepustami kablowymi
18.	Materiał obudowy		Poliwęglan		
19.	Sposób montażu szyna DIN 35	mm	DIN 35		
20.	Pobór mocy z sieci 230V/50 Hz	W	Max.100		
21.	Zakres temperatur pracy	°C	-20 ... +40		
22.	Maksymalna wilgotność powietrza	%	95		

3.2. Kontroler Przerwyacza Prądu

3.2.1. Budowa Kontrolera

Kontroler przerywacza prądu jest integralną częścią Stacji Ochrony Katodowej SOLLICH 2100 CPS.

Diody sygnalizujące pracę oraz gniazdo anteny znajduje się w prawej części panelu czołowego stacji SOK.



Rysunek 15. Widok części Panelu czołowego – PROGRAMOWANY STEROWNIK GPS

Na elementy płyty czołowej składają się:

- **ANTENA** – gniazdo SMA służące do podłączenia aktywnej anteny GPS,
- **GPS AKTYWNY** – wskaźnik diodowy synchronizacji z systemem GPS,
- **TAKTOWANIE – OCZEKIWANIE / REALIZACJA** – wskaźniki diodowe sygnalizacji stanu pracy przerywacza,
- **SIŁA SYGNAŁU – SŁABY / ŚREDNI / SILNY** – wskaźniki diodowe siły sygnału GPS.

3.2.2. Zastosowanie przerywacza

Kontroler Przerwyacza Prądu służy do przerywania prądu ochrony Stacji Ochrony Katodowej **SOLLICH 2100 CPS**.

Kontroler Przerwyacza Prądu może pracować synchronicznie z systemem GPS i asynchronicznie - zgodnie z własnym zegarem wewnętrznym

Aby pracować synchronicznie z systemem GPS, Kontroler Przerwyacza Prądu wymaga zastosowania zewnętrznej anteny GPS dołączonej do wejścia **ANTENA**.

Programowanie nastaw i sesji pracy Kontrolera możliwe jest poprzez oprogramowanie **Sollich_CPM**, system zdalnego monitoringu jak również przy pomocy przycisków na płycie czołowej Stacji OK.

3.2.3. Cechy przerywacza

- Praca w trybie synchronicznym GPS,
- Praca w trybie asynchronicznym z wewnętrznym zegarem RTC,
- Programowana wartość czasu wyłączenia i załączenia prądu,
- Programowany czas sesji przerywania
 - Ustawiany ciągły czas pracy [gg:mm],
 - Konfigurowalny harmonogram pracy – możliwość ustawienia innego czasu dla każdego dnia tygodnia.
- Wbudowane dokładne i odporne na zakłócenia układy synchronizacji,
- Informacje na wskaźnikach LED o aktualnym stanie pracy,
- Lokalne programowanie parametrów pracy z komputera/notebooka,
- Programowanie manualne przy pomocy przycisków,
- Programowanie przerywacza przy pomocy systemu zdalnego monitoringu.

3.2.4. Sygnalizacja stanu pracy Kontrolera:

Programowany kontroler GPS wbudowany w stację SOLLICH 2100 CPS posiada 6 zielonych diod sygnalizujących stan pracy urządzenia.

- **GPS AKTYWNY:**
 - Pulsowanie – trwa synchronizacja z GPS,
 - Świecenie ciągłe – urządzenie zsynchronizowane z GPS,
 - Wyłączona – wybrane źródło synchronizacji zegarem wewnętrznym RTC,
- **OCZEKIWANIE** - urządzenie zsynchronizowane z GPS oczekuje na rozpoczęcie zaprogramowanej sesji przerywania,
- **REALIZACJA** – urządzenie zsynchronizowane z GPS, trwa sesja przerywania,
- **SIŁA SYGNAŁU:**
 - **SILNY** – wysoka siła sygnału GPS,
 - **ŚREDNI** – średnia siła sygnału GPS,
 - **SŁABY** – niska siła sygnału GPS.

4. Elementy ukompletowania

Tabela 2. Kompletacja podzespołów Stacji Ochrony Katodowej SOLLICH 2100 v.08 CPS.

Ukompletowanie dla wykonania SOLLICH 2100 v.08 CPS :					
Seria: _____ N.Fabr. _____					
L.p	Oznaczenie	Opis	J.m.	Ilość załączona	Standard / opcja
1.	SOLLICH 2100 v.08 CPS	SOLLICH 2100 v.08 CPS – Stacja Ochrony Katodowej wersja obudowy 08	szt.	1	standard
2.	Antena GPS	Antena GPS	szt.	1	standard
3.	Przedłużacz kabla GPS	Przedłużacz kabla GPS 5; 7; 10m	szt.	1	opcjonalnie
4.	Sollich_CPS	Pendrive z programem instalacyjnym Sollich CPM	szt.	1	standard
5.	Konwerter USB	Konwerter USB<->RS485	szt.	1	standard
6.	Kabel RS 485	Kabel RS 485 do podłączenia Modułu Komunikacyjnego	szt.	1	standard
7.	DTR SOLLICH 2100 CPS	Dokumentacja techniczno-ruchowa Stacji SOLLICH 2100 v.08 CPS	szt.	1	standard

8.	Deklaracja zgodności	Deklaracja zgodności	szt.	1	standard
9	Gwarancja SOLLICH 2100 CPS	Gwarancja producenta na wyrób SOLLICH 2100 v.08 CPS	szt.	1	standard
10	Zasilacz sieciowy 24 Vdc	Zasilacz sieciowy zasilania zewnętrznych urządzeń telemetrycznych 24V / 15W	szt.	1	opcjonalnie

4.1. Budowa kabla RS 485 do zewnętrznych Modułów Komunikacji

Tabela 3. Budowa kabla RS 485 z wtykiem TERMINAL BLOCK do Modułów Komunikacji

L.p	Wtyk RS 485	Przewód skrętka	Sygnały RS485
1.	Pin A	Żyłą: oznaczona „A”	Sygnal A(+)
2.	Pin B	Żyłą: oznaczona „B”	Sygnal B(-)

